


INSTALACJA C.O. I KOTŁOWNIA, SKALA 1:50

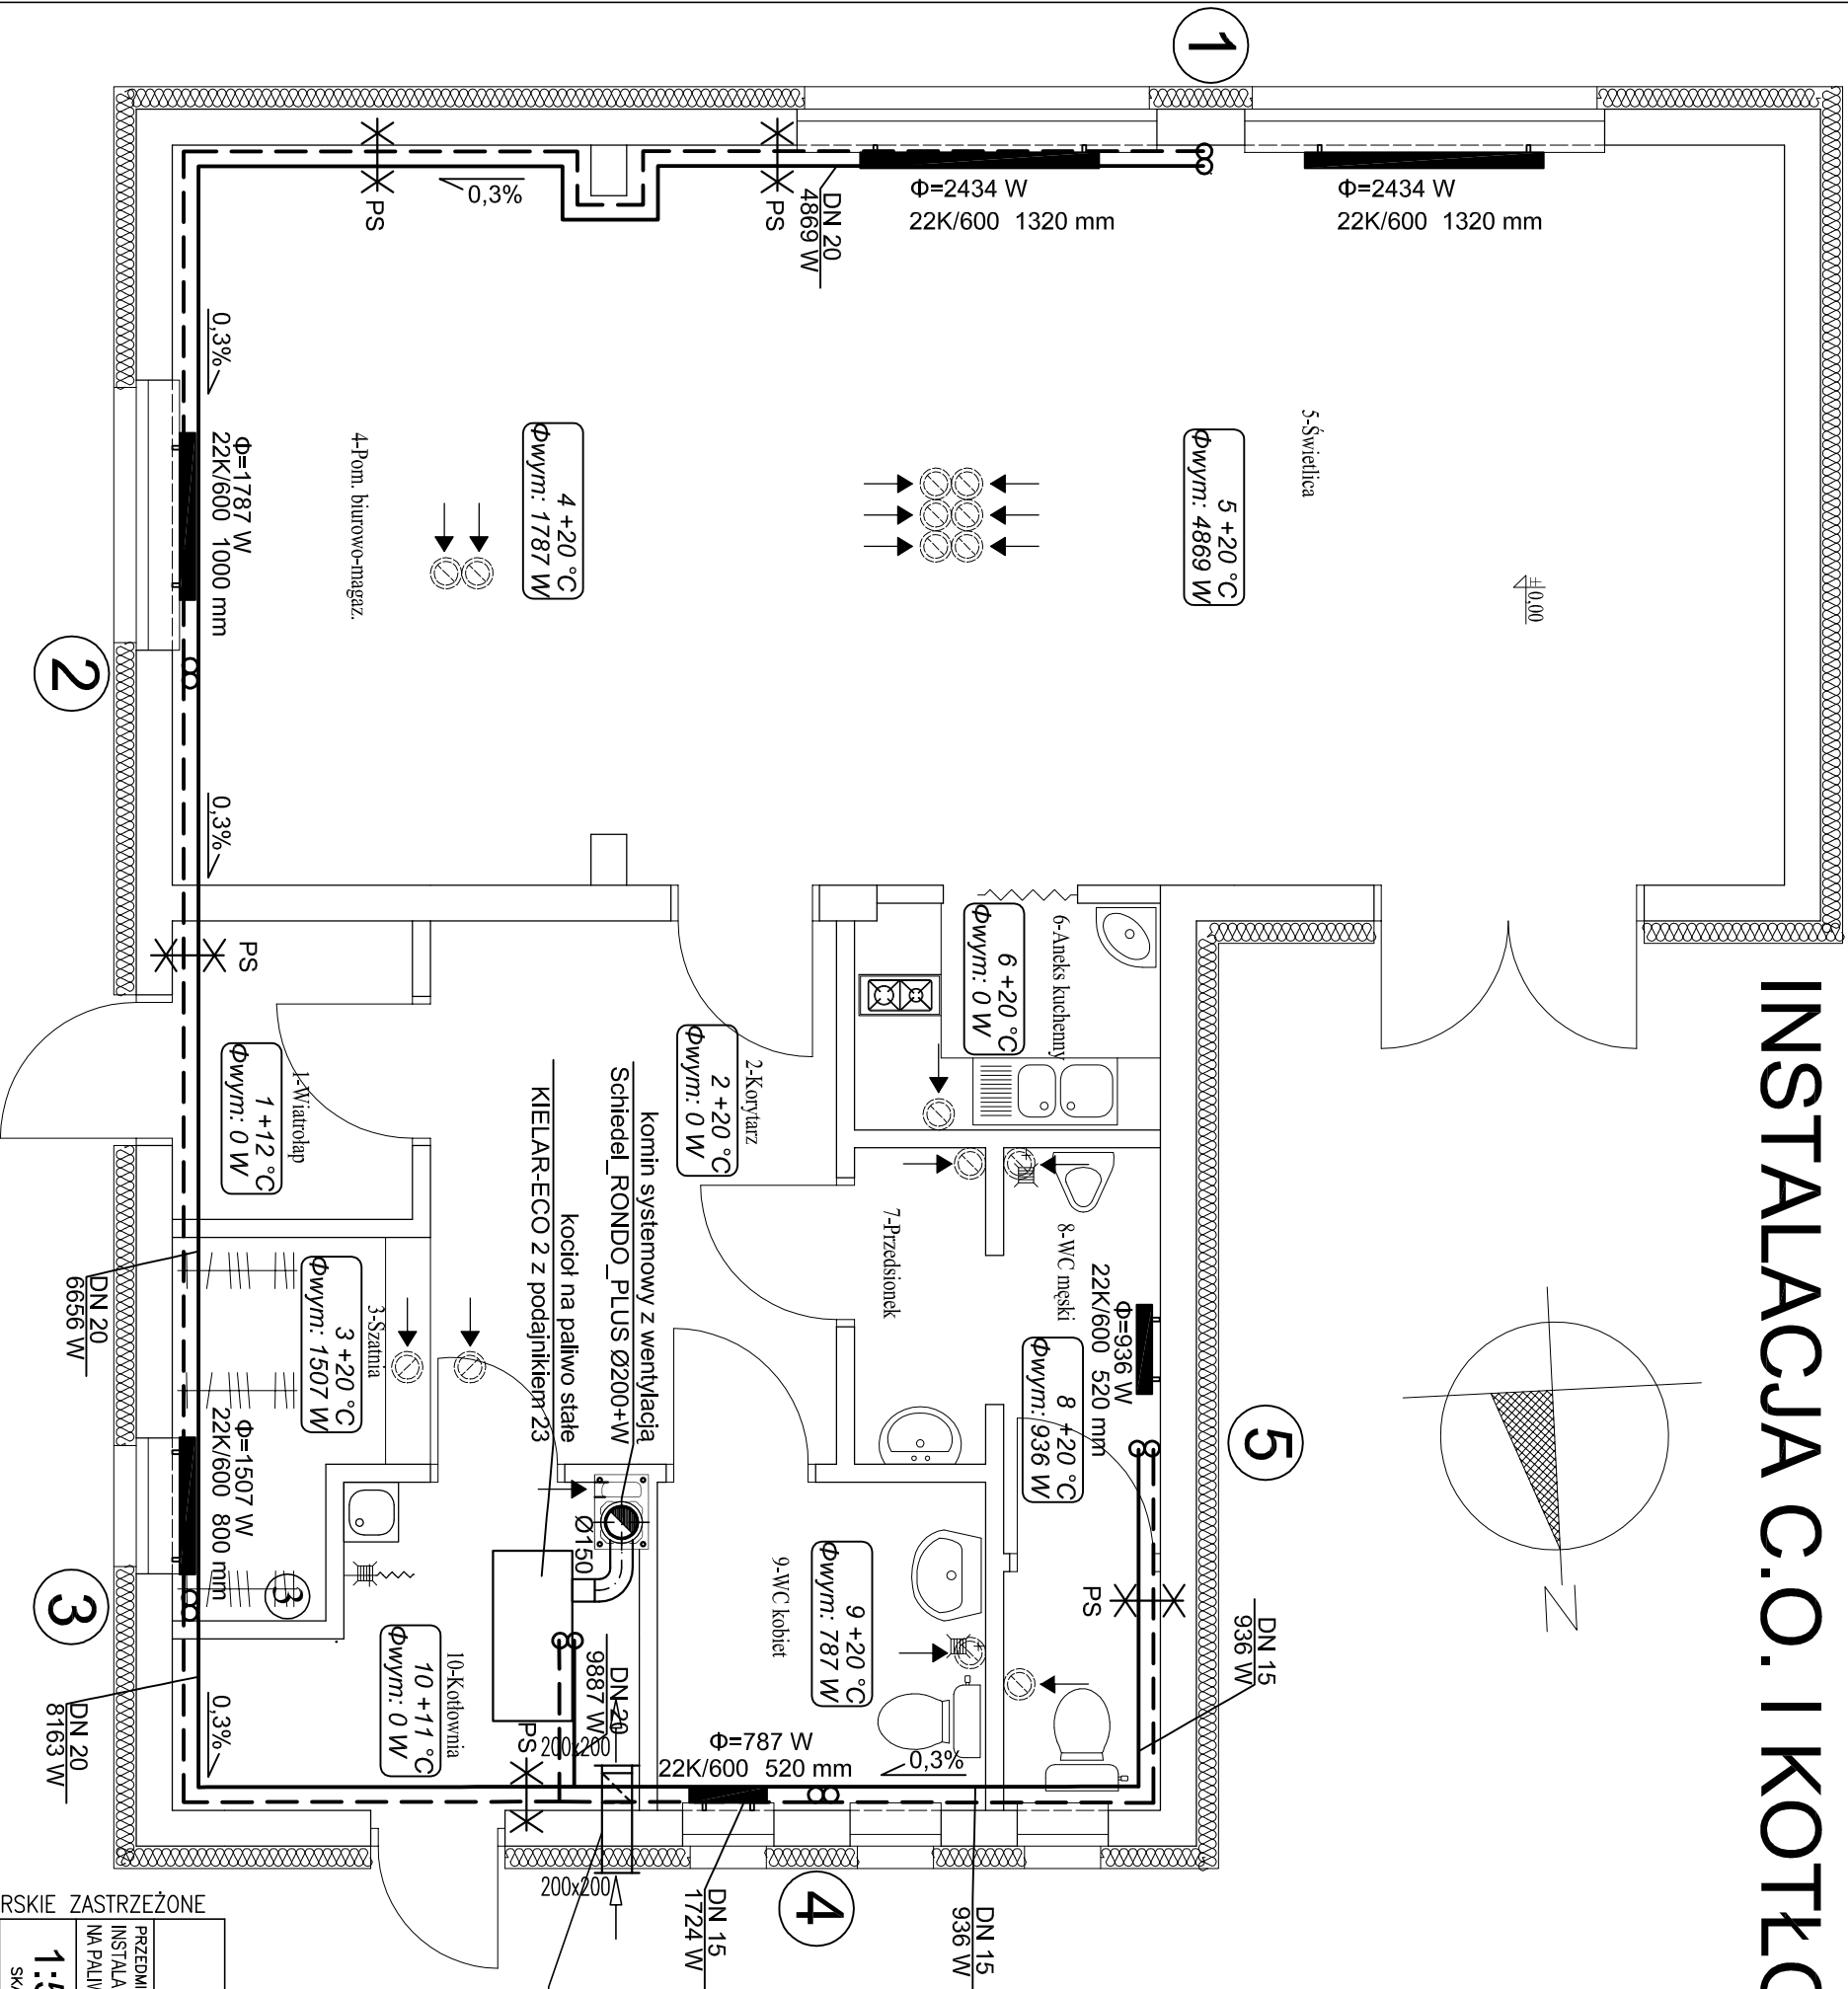

kanal powiewny typu Z 200x200mm, góra min. 2,2m nad terenem,
dolna kroweż kratki powiewnej 30cm nad posadzką,
zabezpieczyć na wlocie i na wylocie siatką o oczkach 4x4mm,
zaizolować modułami z pianki PE gr. 30mm przeciwko rozszczeniu się

PRWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE			
BIURO PROJEKTÓW "BPBW" Sp. z o.o.			
10 - 448 OLSZTYN, ul. GŁOWACKIEGO 28			
PRZEDMIOT RYSUNKU		OBIEKT	
INSTALACJA C.O. I KOTŁOWNIA		Świeclica wiejska	
NA PALIWO STAŁE - RZUT PARTERU		ADRES	
		Nowe Włoki, gm. Dywity, dz.nr 88, 89	
1:50	PROJEKTOWAŁ	Mariusz Uzielo	UPRZAM.
SKALA			161/94/OL
10.2010 r	OPRACOWAŁ		
DATA			
GB.I.22222/8/2010	SPRAWDZIŁ	mgr inż. Karol Kondratowicz	88.1.1 i 2
P/3724/S			132/59
NR ZLECENIA			
			NR RYS.
			S-1
			BRANŻA
			SANITARNIA