



LEGENDA:

- 

łącznik świecznikowy IP44

łącznik schodowy

- 1 ESSYSTEM 4995021 BASE BP.122 EVG
- 2 ESSYSTEM 4995062 BASE BP.N218 EVG
- 3 ENSTO AVR72.128 TC-DD
- EXIT OPRAWY KIERUNKOWE prod. Awex "Helios"

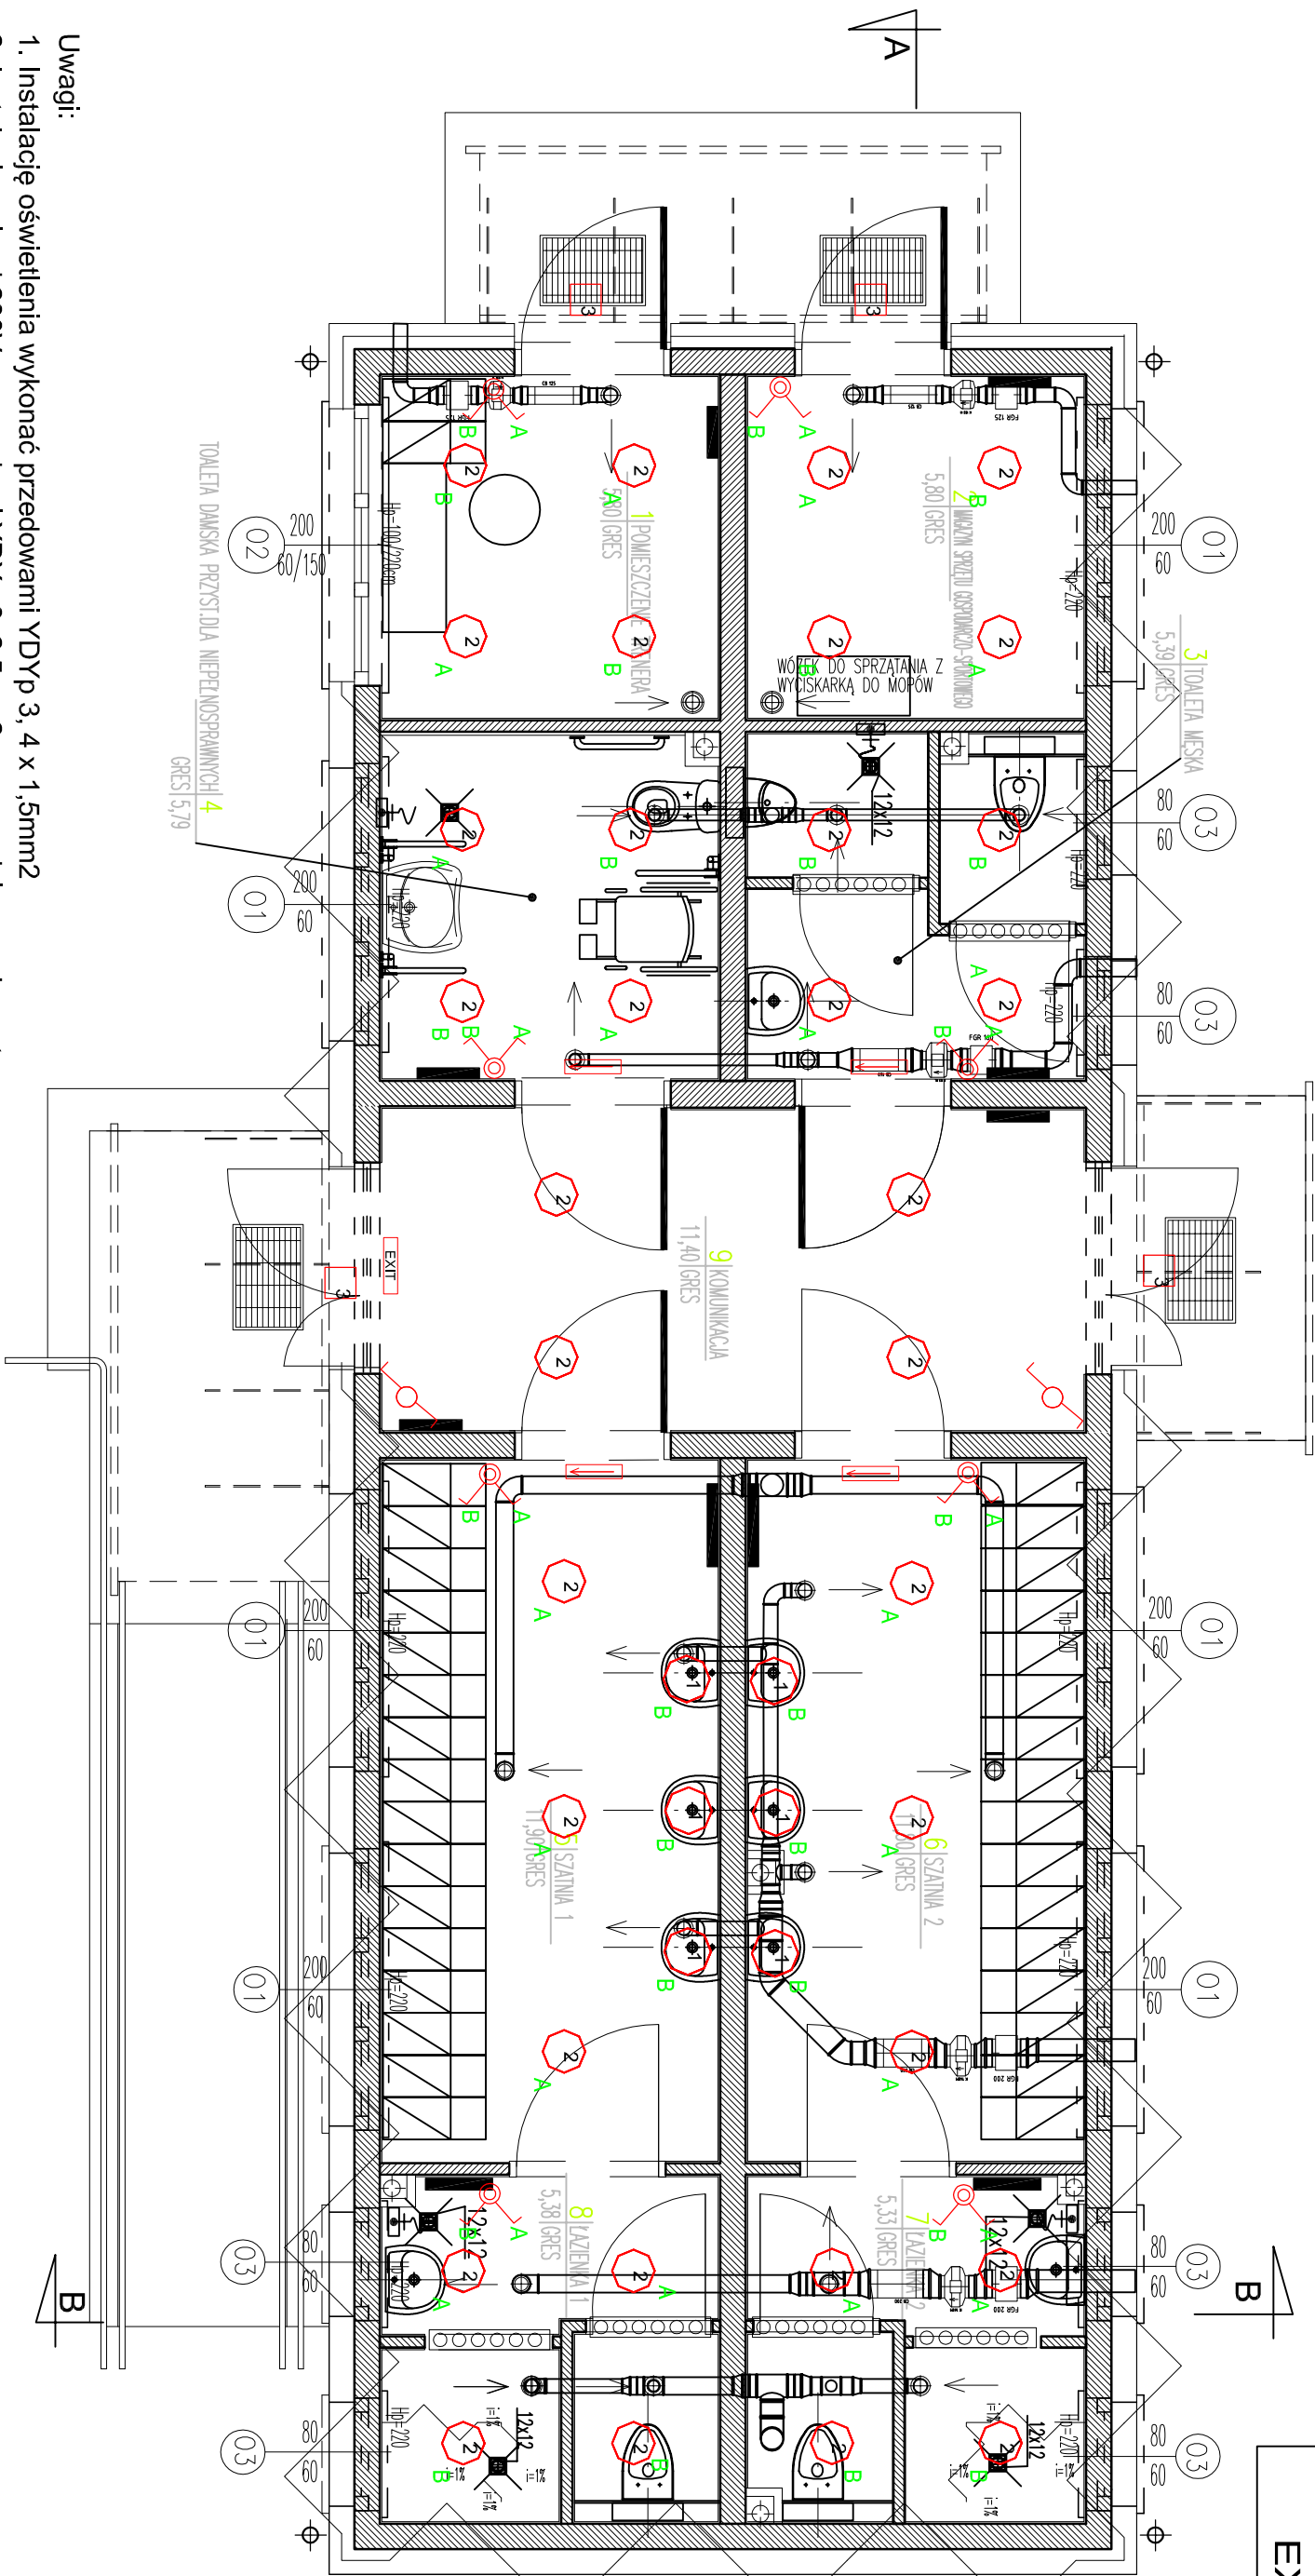

Uwagi:

1. Instalację oświetlenia wykonać przewodami YDYp 3, 4 x 1,5mm²
2. Instalację gniazd 230V przewodami YDYp 3x2,5mm² oraz zgodnie ze schematem.
3. Instalację wykonać w układzie TN-S.
4. Instalacja ochronna od porażień - samoczynne wyłączenie zasilania.

PRACOWNIA PROJEKTOWA "AKON"		BRANŻA:	ELEKTR.
10-672 OLŚTYŃ UL. ELBLĄSKA 125		SKALA:	1:50
OBIĘKT:	ZAPLECZE SANITARNO-SZATNIOWE	DATA:	05.2012
ADRES:	dz. nr 389/390/2, obręb 9 Kiełdów, gm. Działów	NR RYS.	E-2
TEMAT:	RZUT - INSTALACJA OŚWIETLENIA POMIESZCZEŃ	BUDOWLANE	
PROJEKTANT:	mgr inż. Norbert Walkiewicz	Upr. bud.: WAM0026/POC/07	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Marek Pichacz	Upr. bud.: 116870L	
OPRACOWAŁ:	inż. Radosław Czajka	Upr. bud.:	