




OSADNIK PRZEPOMPOWNIA

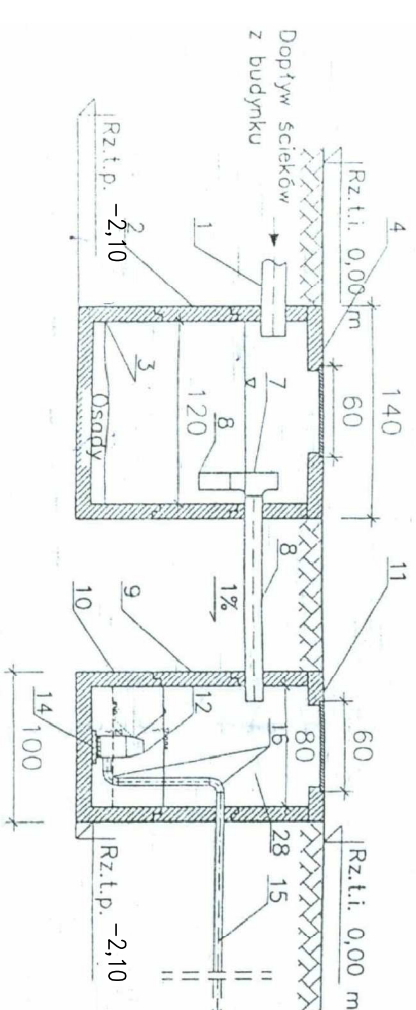

FILTR ROŚLINNY

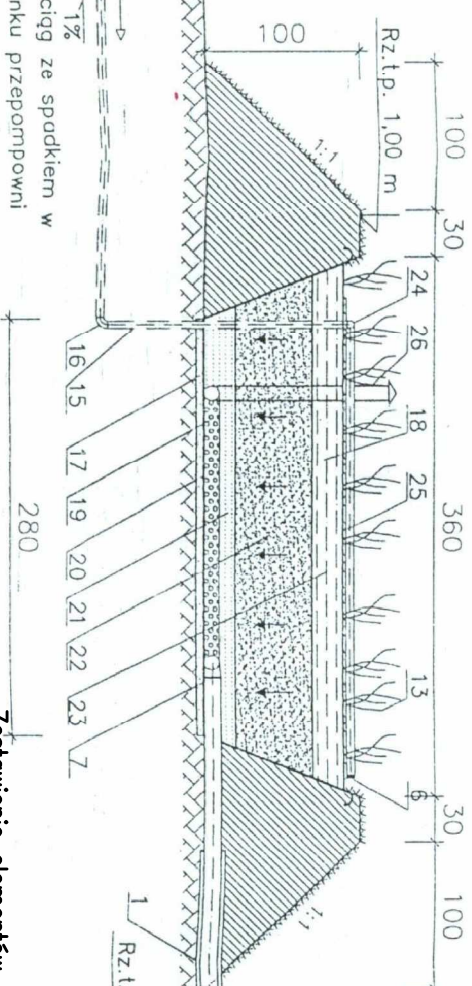

DENTRYFIKACYJNE ZŁOŻE KORZENIOWE

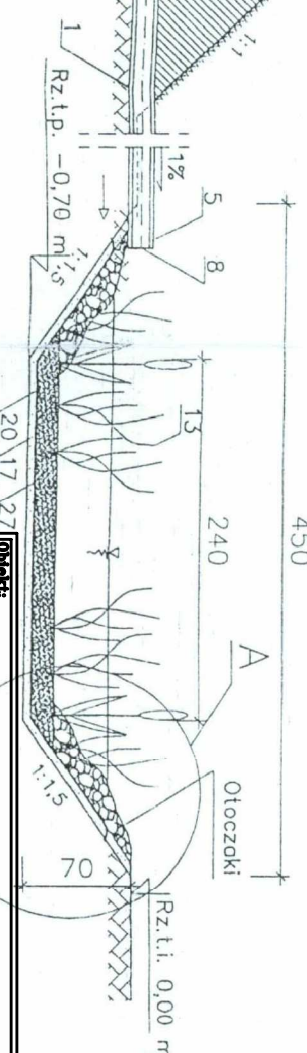

UWAGA!
W przypadku wystąpienia wód gruntowych powyżej posadowienia dna osadnika należy zamontować 2 osadniki z kręgów betonowych DN1200 które będą płytsze lub zamontować komorę w kształcie sześcianu, dobór musi uwzględnić pojemność osadnika min. 1,2m³

Obiekt: ROSLINNO-STAWOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW GRADKI 11 DZ. NR 37 GM. DWITY		Opis: PRZEMOJA PODCZYN I POPRZECZNY			
Skala: 1:50	Na podstawie technologii autorskiego dr. hab. inż. Wojciecha Holickiego				
Wzrost: 3	mgr inż. arch. Agnieszka Rzeckowski				
Data: 05-2012	Podpis:				