



OSADNIK PRZEPOMPOWNIA

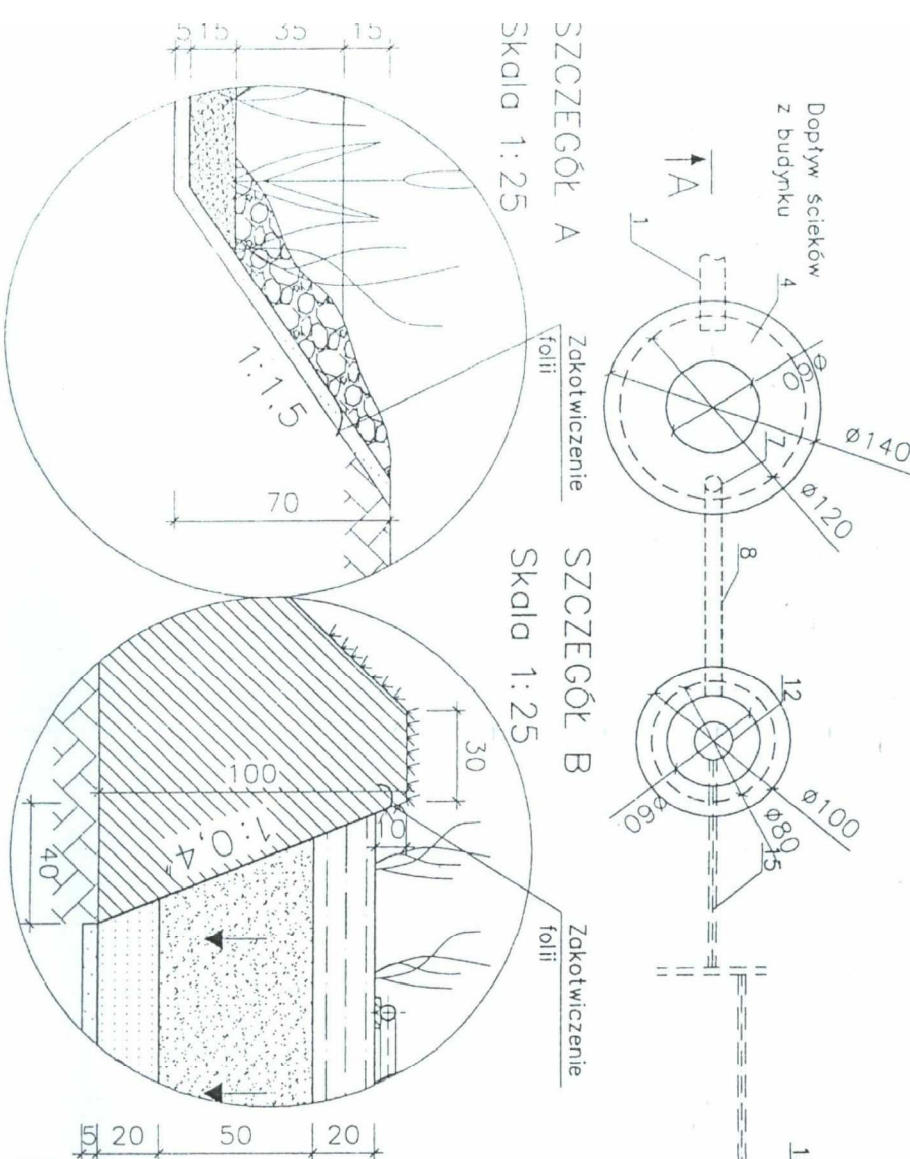


OSADNIK PRZEPOMPOWNIA

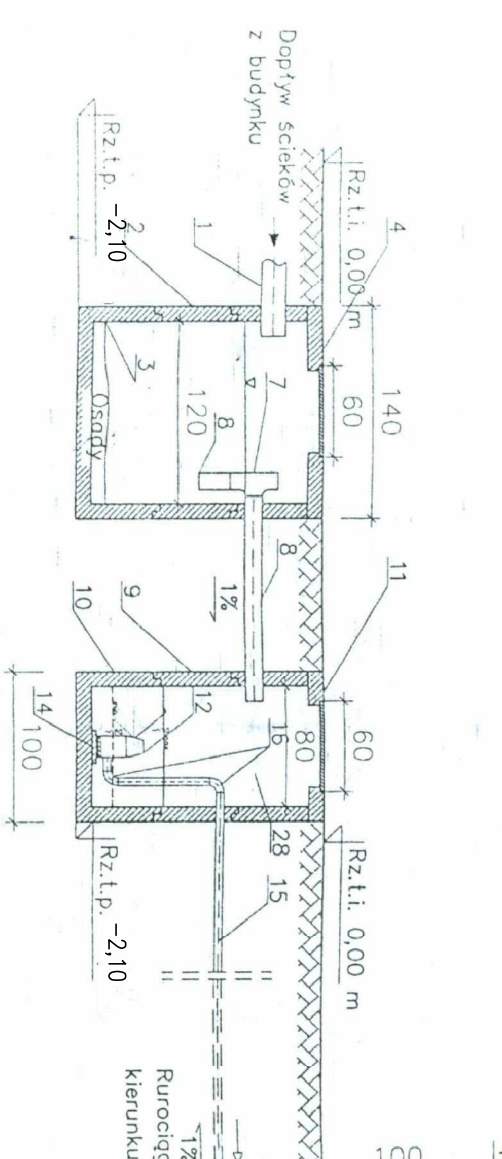


Przekrój A-A

FILTR ROŚLINNY

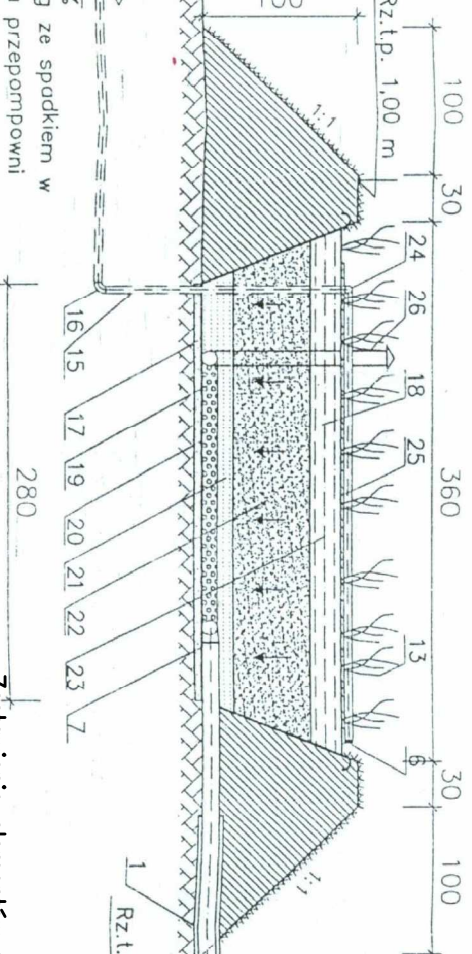

DENTRYFIKACYJNE ZŁOŻE KORZENIOWE

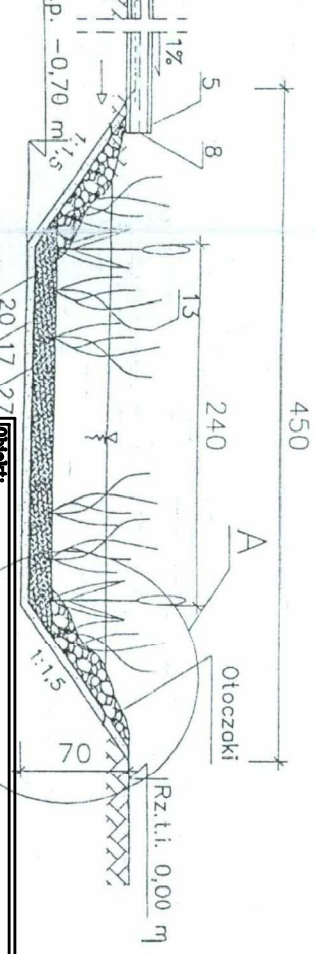

**UWAGA!**  
W przypadku wystąpienia wód gruntowych powyżej posadowienia dna osadnika należy zamontować 2 osadniki z kręgów betonowych DN1200 które będą płytsze lub zamontować komorę w kształcie sześcianu, dobór musi uwzględnić pojemność osadnika min. 1,2m<sup>3</sup>

Zestawienie elementów zamieszczono na rysunku nr 4

Obiekt:		ROŚLINNO-STAWOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW	
		FRACZKI 14 DZ. NR 26 G.M. DYMITY	
Skala:		PRZEKROJ PODŁUŻNY I POPRZECZNY	
1:50		Na podstawie technologii autorstwa dr hab. inż. Wojciecha Holickiego	
Nr rys:		Opracował:	
3		mgr inż. arch. Agnieszka Rzeżkowska	
Data:		Podpis:	
05-2012			