



OSADNIK PRZEPOMPOWNIA

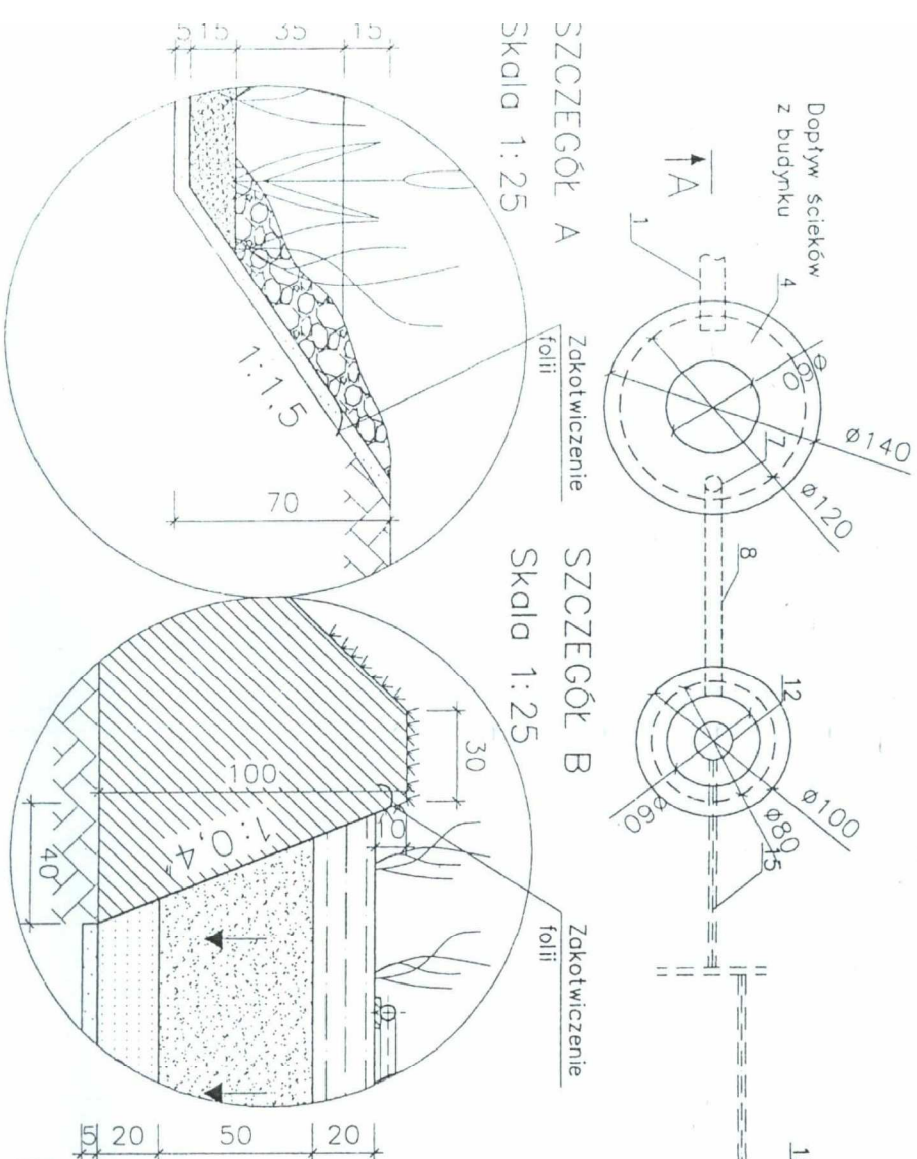


Przekrój A-A


FILTR ROŚLINNY

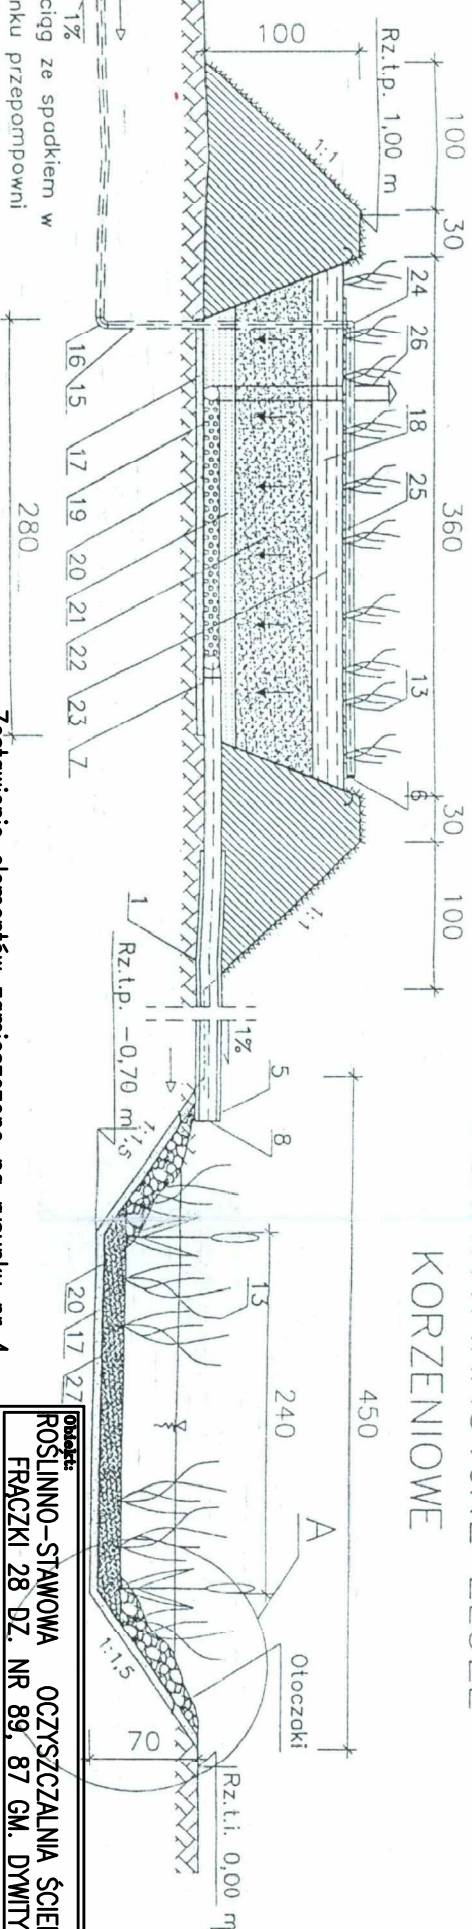

OSADNIK PRZEPOMPOWNIA

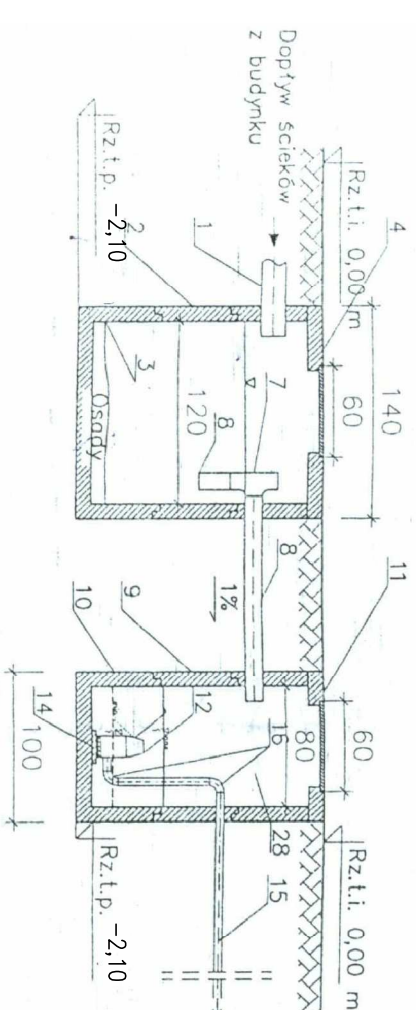

DENTRYFIKACYJNE ZŁOŻE KORZENIOWE

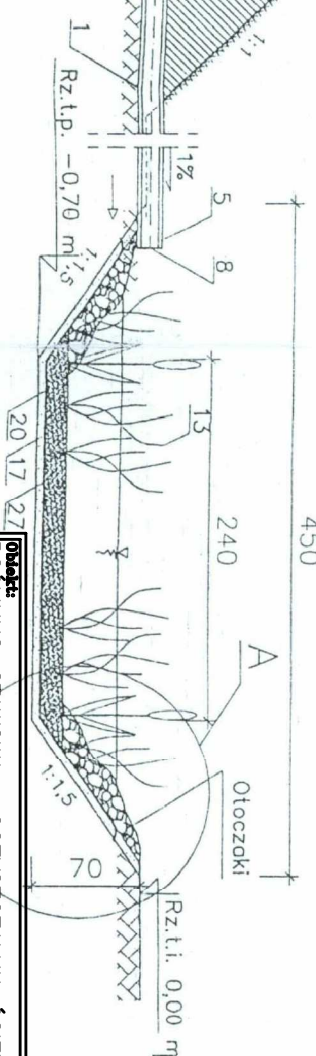

UWAGA!
W przypadku wystąpienia wód gruntowych powyżej posadowienia dna osadnika należy zamontować 2 osadniki z kręgów betonowych DN1200 które będą płytsze lub zamontować komorę w kształcie sześcianu, dobór musi uwzględnić pojemność osadnika min. 1,2m³

Zestawienie elementów zamieszczono na rysunku nr 4

OSADNIK PRZEPOMPOWNIA ROSLINNO-STAWOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW FRACZKI 28 DZ. NR 89, 87 G.M. DYMITRY	
Skala: 1:50	Przebieg: 3
PRZEKROJ PODŁOŻNY I POPRZECZNY Na podstawie technologii autorskiej dr hab. inż. Wojciecha Holickiego	
Opracował: mgr inż. arch. Agnieszka Rzeżkowska	
Data: 05-2012	