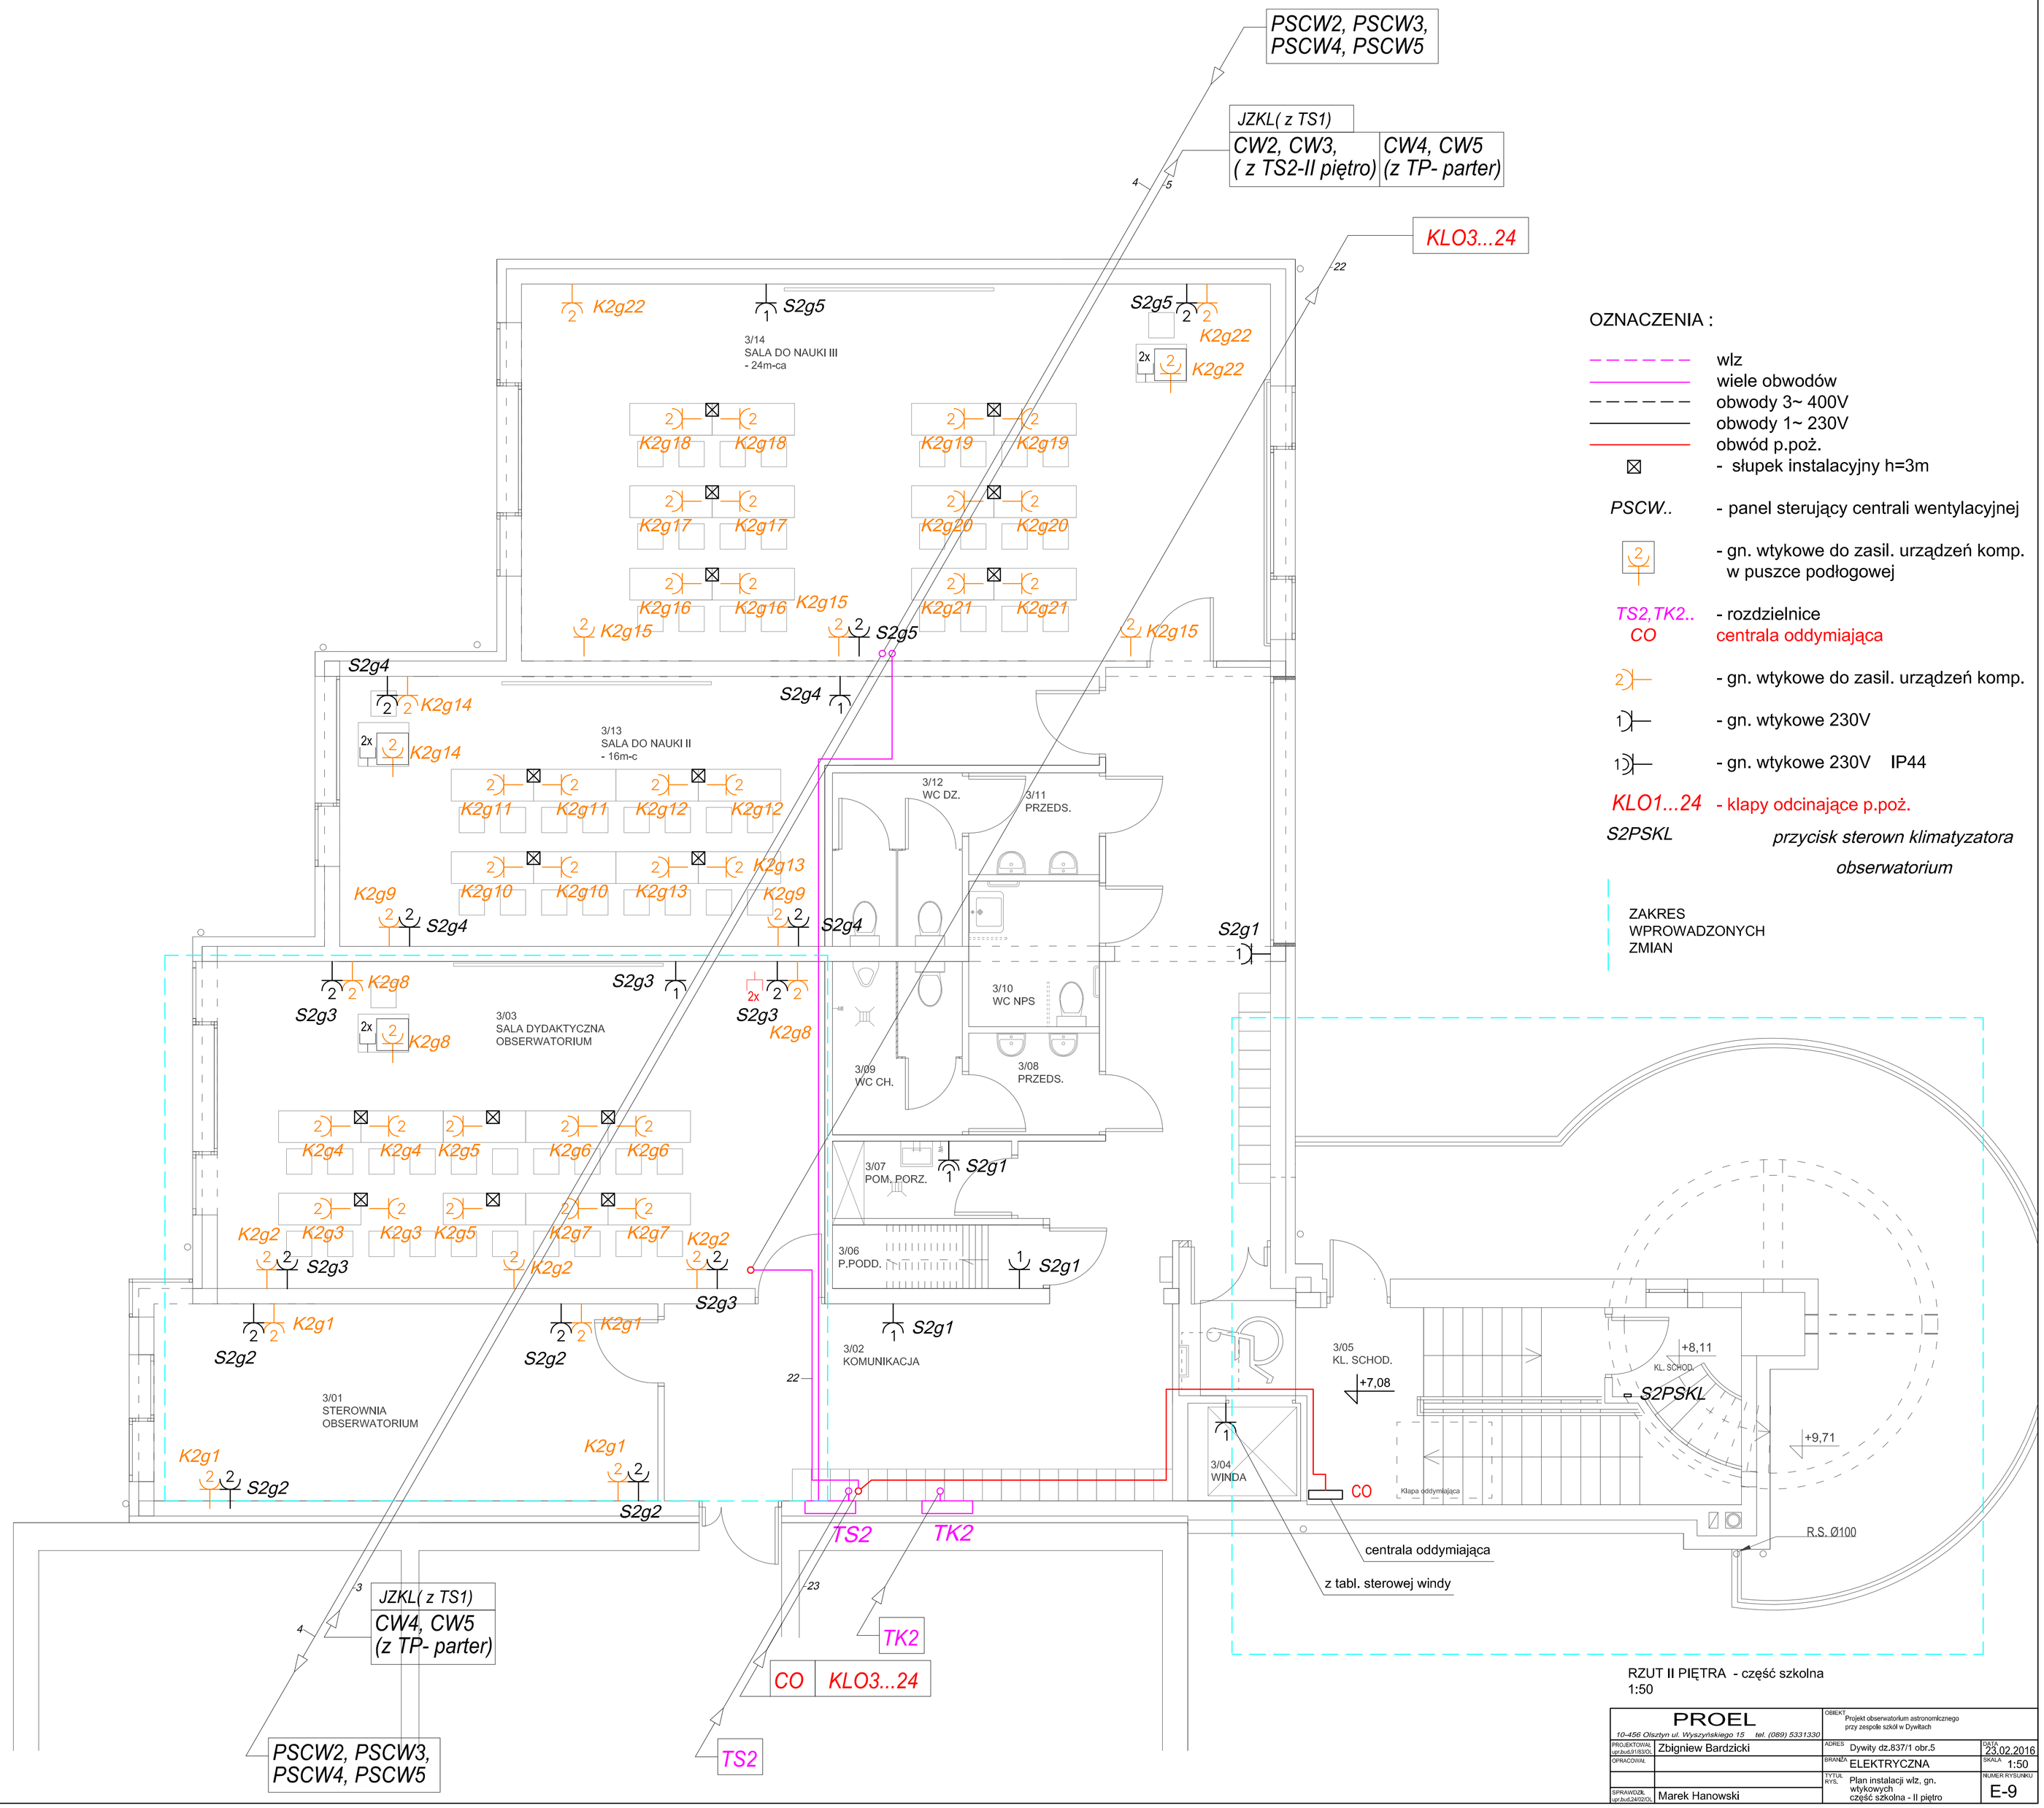


OZNACZENIA :

- wlz
- wiele obwodów
- obwody 3~ 400V
- obwody 1~ 230V
- obwód p.poż.
- ⊠ - słupek instalacyjny h=3m
- *PSCW..* - panel sterujący centrali wentylacyjnej
- ② - gn. wtykowe do zasil. urządzeń komp. w puszce podłogowej
- *TS2,TK2..* *CO* - rozdzielnice centrala oddymiająca
- ② - gn. wtykowe do zasil. urządzeń komp.
- ① - gn. wtykowe 230V
- ① - gn. wtykowe 230V IP44
- *KLO1...24* - klapy odcinające p.poż.
- *S2PSKL* *przycisk sterown klimatyzatora obserwatorium*

ZAKRES WPROWADZONYCH ZMIAN

RZUT II PIĘTRA - część szkolna
1:50

| | | | |
|---|---|---|---|
| PROEL 10-456 Olsztyn ul. Wyszyńskiego 15 tel. (089) 5331330 | | OBIEKT: Projekt obserwatorium astronomicznego przy zespole szkół w Dywitach | |
| PROJEKTOWAŁ upr.bud/0183/OL | Zbigniew Bardzicki | ADRES: Dywity dz.837/1 obr.5 | DATA: 23.02.2016 |
| OPRACOWAŁ: | | BRANŻA: ELEKTRYCZNA | SKALA: 1:50 |
| | | TYTUŁ RYS.: Plan instalacji wlz, gn. wtykowych część szkolna - II piętro | NUMER RYSUNKU: E-9 |
| SPRAWDZIŁ upr.bud.24/92/OL | Marek Hanowski | | |