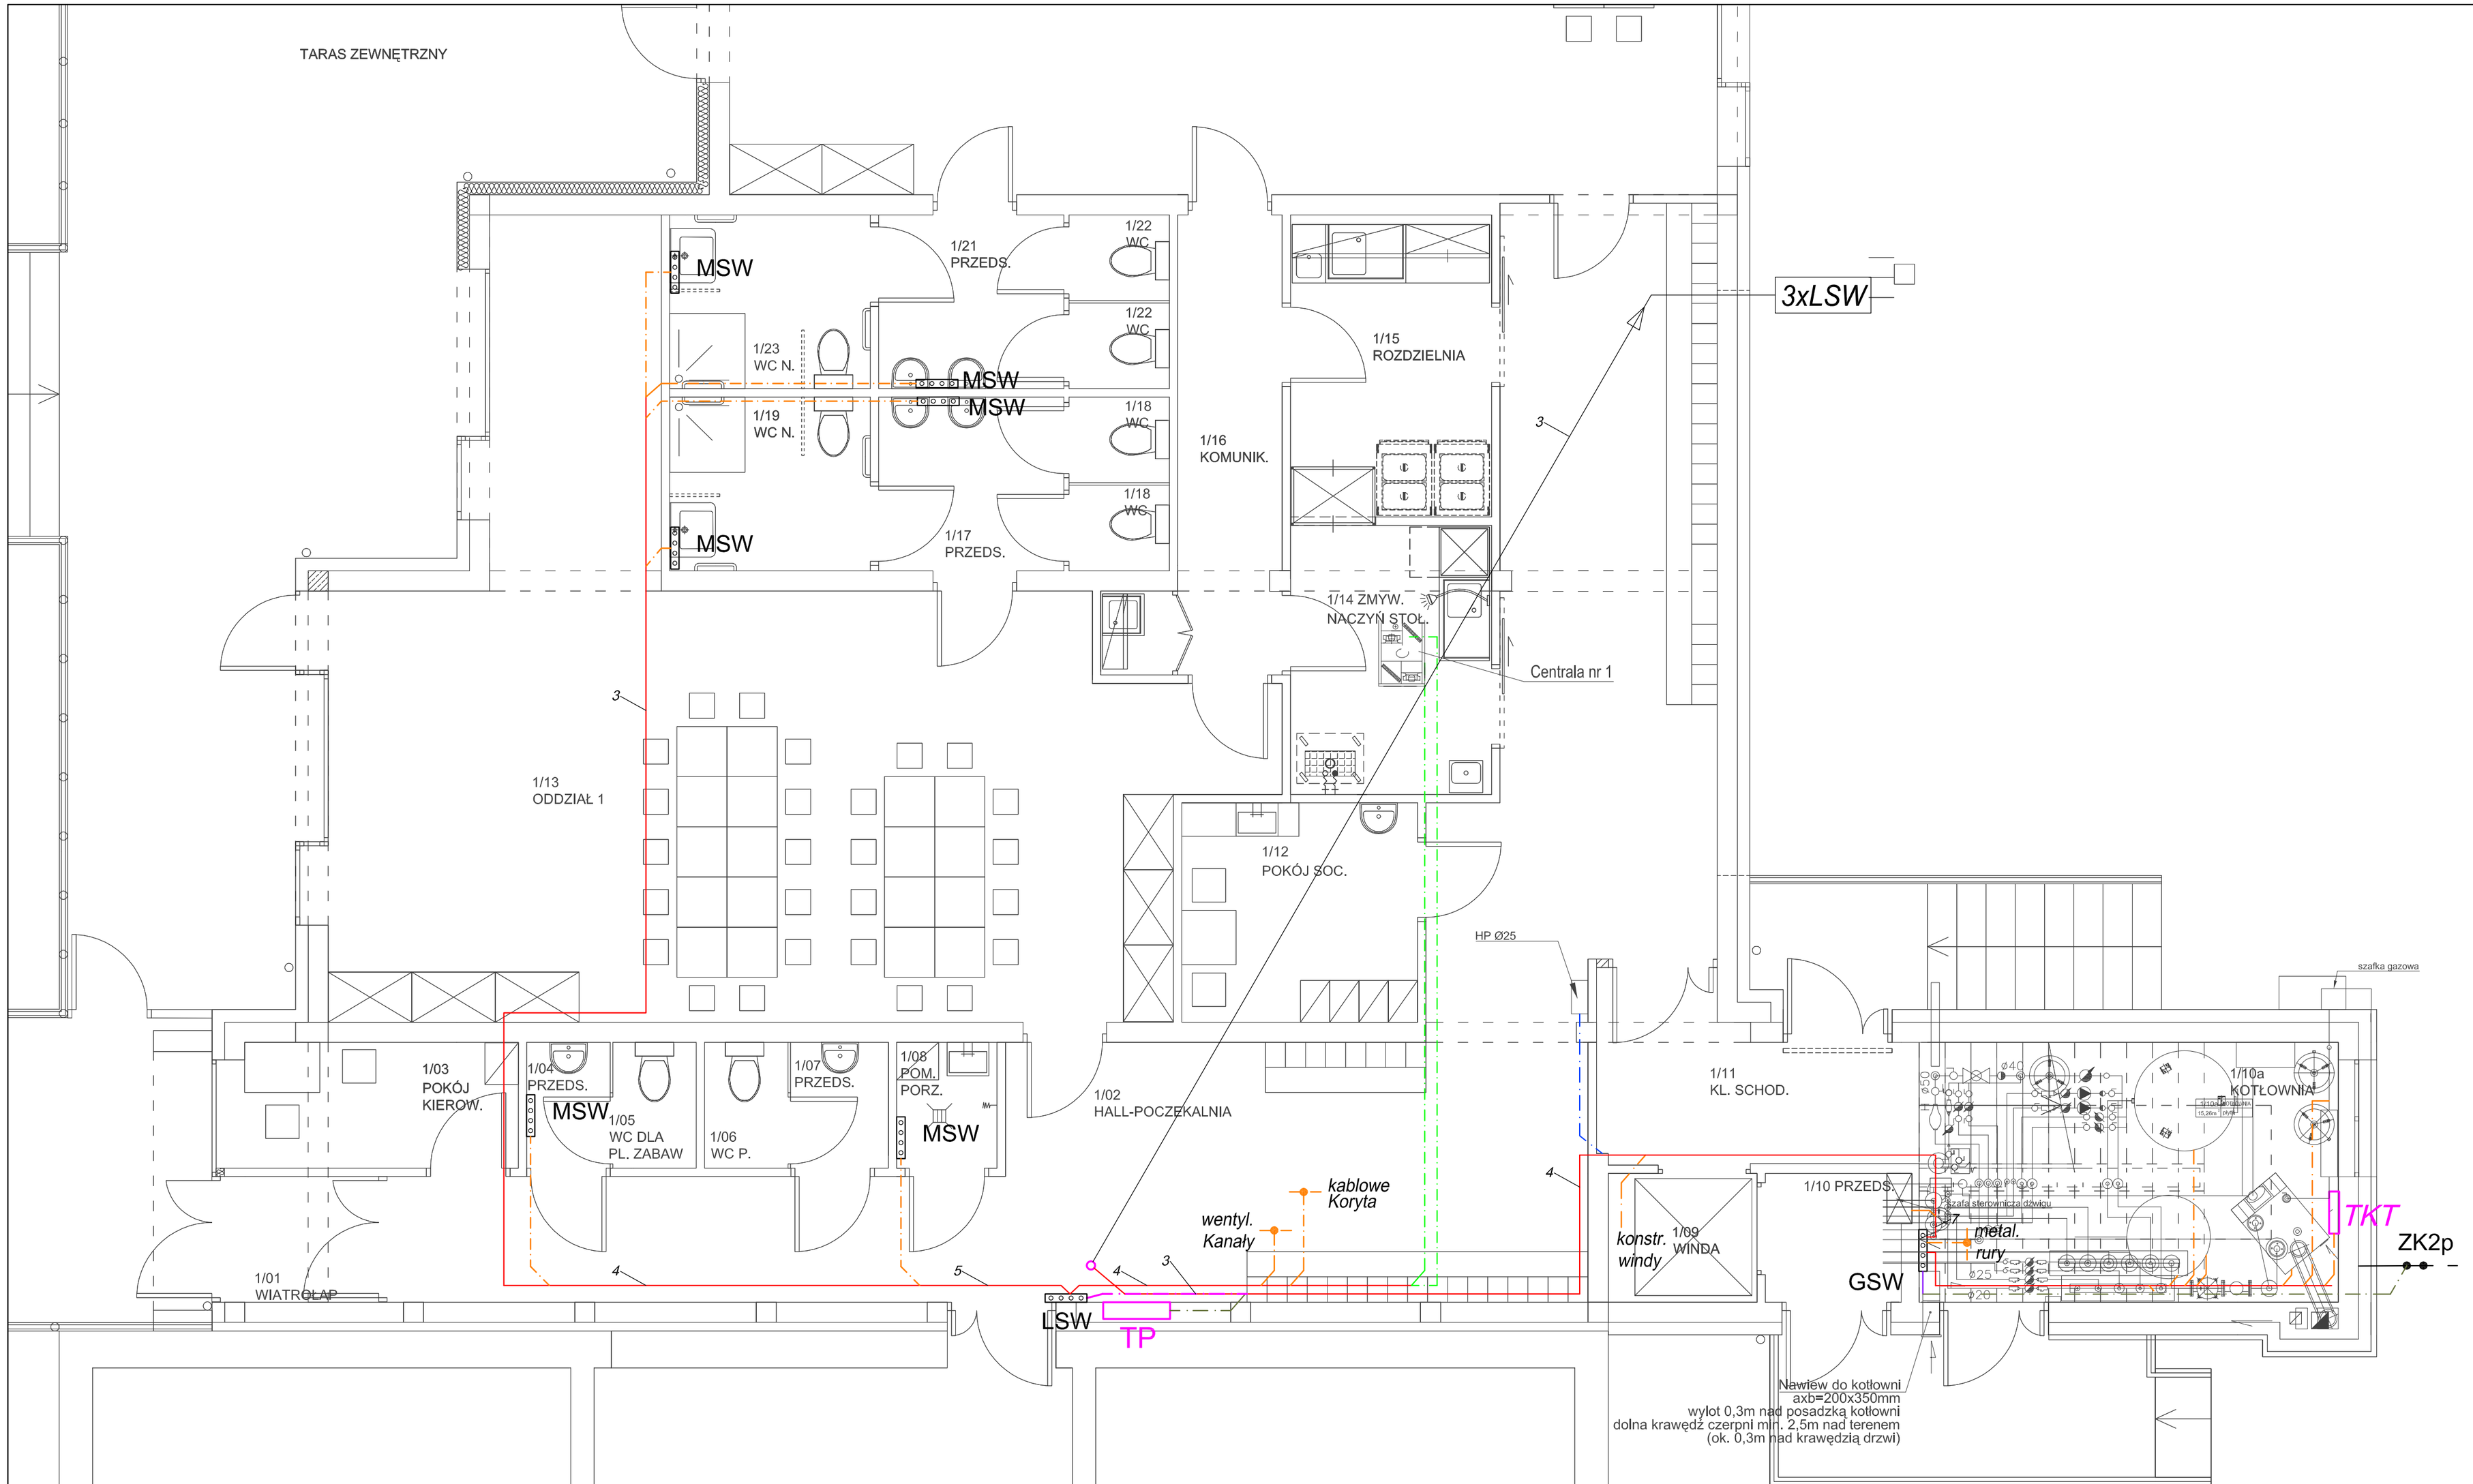

POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE:

- wiele obwodów
- LgY4mm²/RVS18/nt/pt.
- LgY6mm²/RVS18/nt/pt.
- LgY16mm²/RVS22/nt/pt.
- LgY25mm²/RVS22/nt/pt.
- LgY35mm2

MSW - miejscowa szyna wyrównawcza
LSW - lokalna szyna wyrównawcza
GSW - główna szyna wyrównawcza

W metalową rurę gazową powinna być zamontowana wstawka izolacyjna

RZUT PARTERU PRZEDSZKOLA 1:50

PROEL 10-456 Olsztyn ul. Wyszyńskiego 15 tel. (089) 5331330		OBIEKT: Rozbudowa budynku zespołu szkół w Dywitach o przedszkole z 2 oddziałami oraz przebudowa zaplecza sali sportowej z utworzeniem trybun	
PROJEKTOWAŁ upr.bud.6183/OL	Zbigniew Bardzicki	ADRES: Dywity dz.837/1 obr.5	DATA: 06.2015
OPRACOWAŁ:		BRANŻA: ELEKTRYCZNA	SKALA: 1:50
		TYTUŁ RYS.: Plan instalacji wyrównawczej przedszkole - parter	NUMER RYSUNKU: E-12
SPRAWDZIŁ upr.bud.2470/OL	Marek Hanowski		