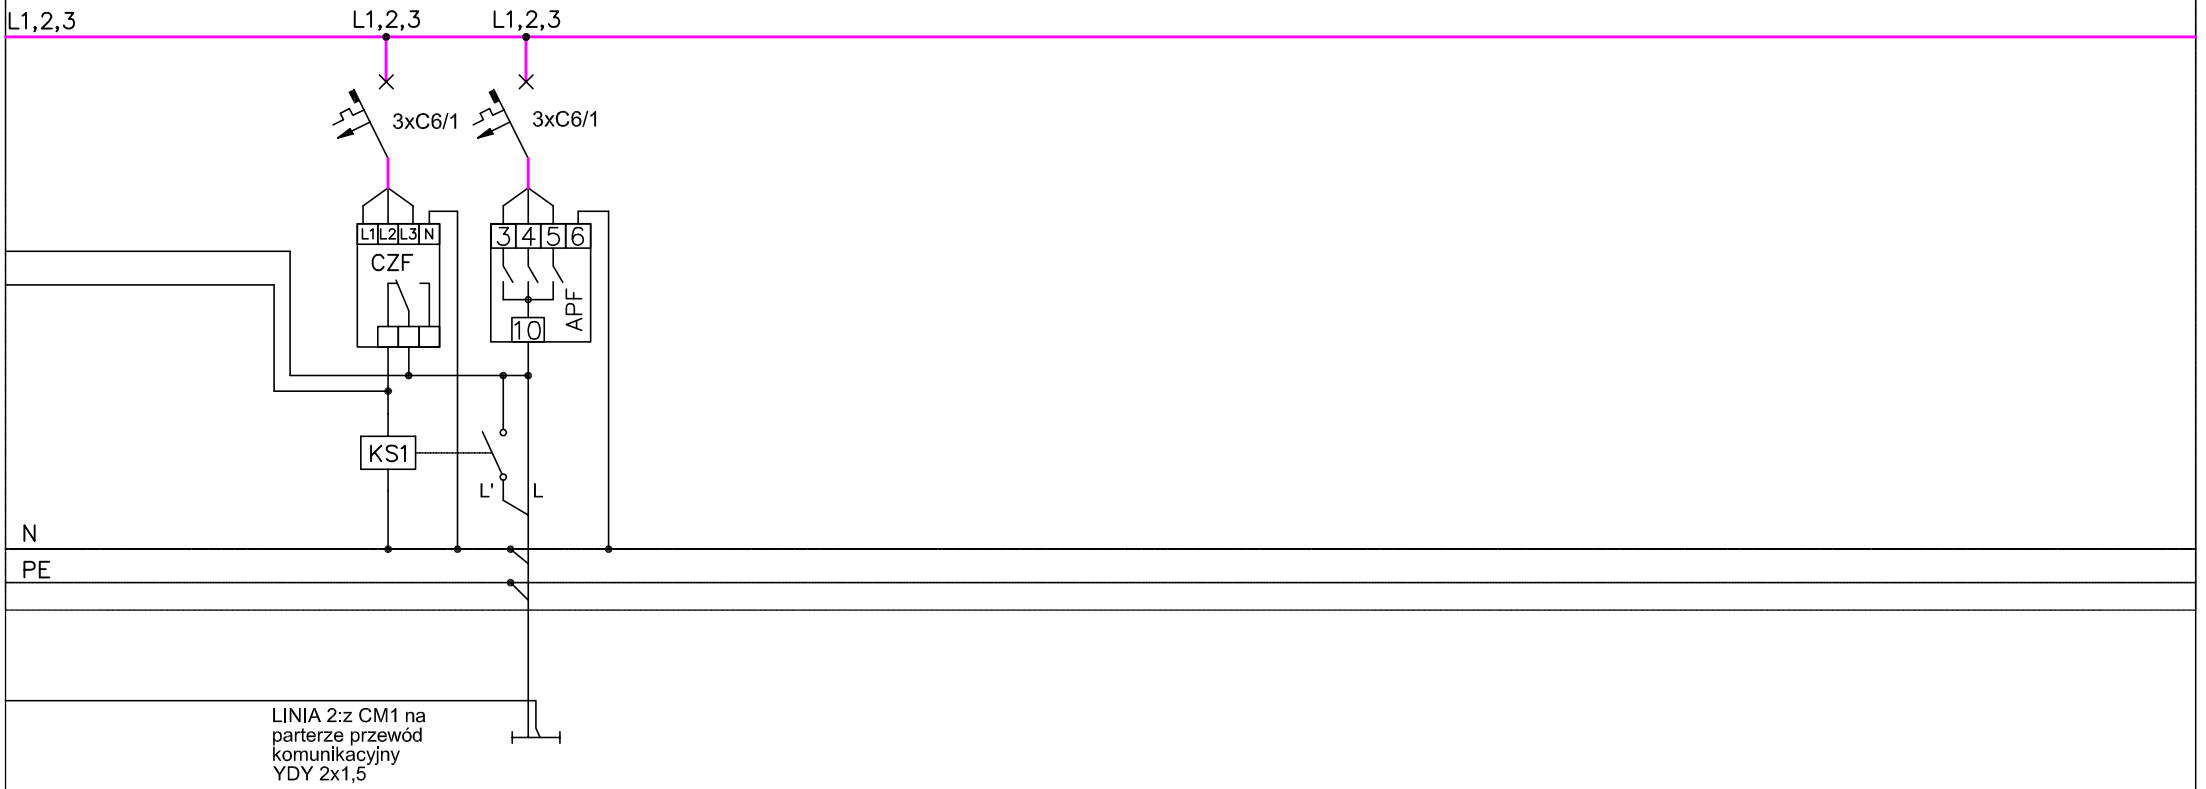

NR OBWODU		*ST1AW1*						
NAZWA		awaryjne ośw. ewakuacyjne						
ILOŚC		14p						
P [kW]		0,04						
WYŁĄCZNIK / ROZŁĄCZNIK / BEZPIECZNIK	CZF:Czujnik zaniku fazy 1P/5A 230V KS1 : Stycznik instalacyjny 4z , 25A , 230V	APF-automat. przełącz. faz (np.:PF-431 F&F Pabianice)						
URZĄDZENIE STERUJĄCE/STYCZNIK								
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO–PRĄDOWY								
PRZEWODY/KABLE		z rozdzielnicy: YDYżo 4x1,5						
UWAGI	CM; Centrala Monitorująca MAKS–PRO II (Amatech)	z centrali CM: YDY 2x1,5						

Obiekt : Zespół Szkół w Dywitach	Projektował : Z. BARDZICKI upr. bud. 91/83/OL	PRACOWNIA PROJEKTOWA "PROEL"
Adres : Dywity dz.837/1 obr.5		ul. Wyszyńskiego 15/33, 10–456 OLSZTYN
Tytuł rys.: Schemat rozdzielnicy TS2	Sprawdził : M. Hanowski upr. bud. 24/02/OL	nr rys. E–5 arkusz 2/2