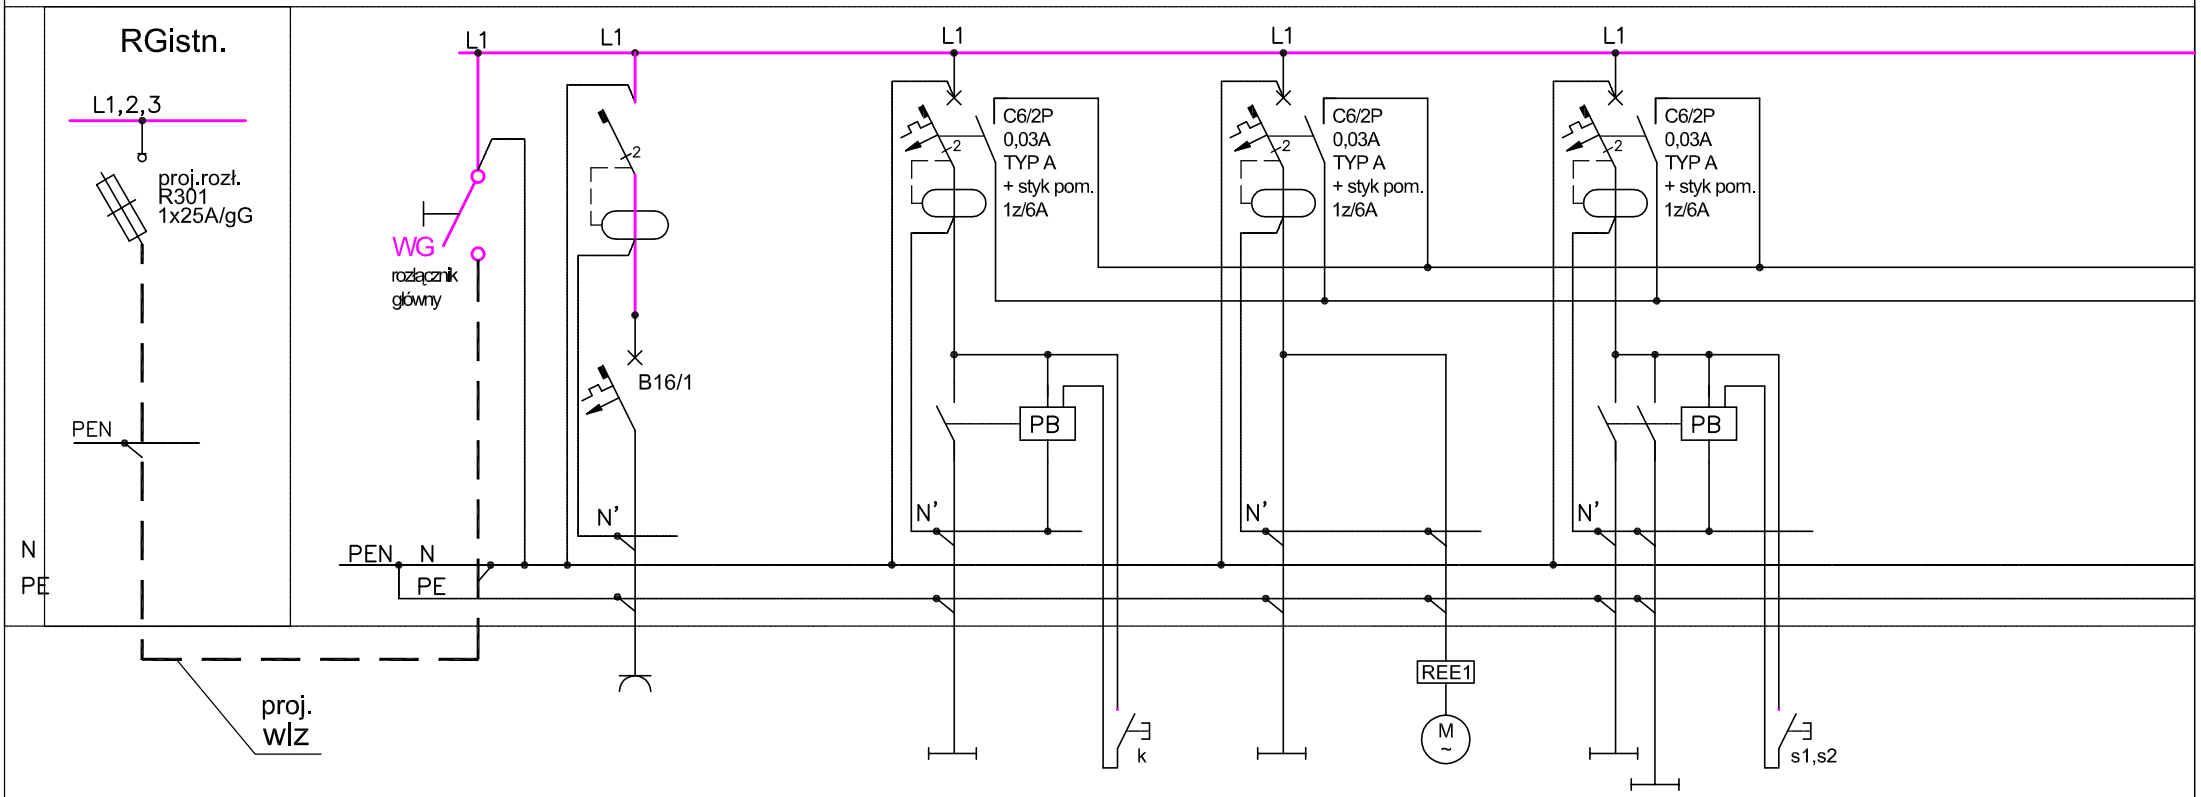

NR OBWODU		TST	STg		*ST01*		*ST02*		*ST03*			
NAZWA			OBWÓD GNIAZD 1FAZ.		oświetlenie komunikacja		oświetlenie WC	wentylator kanałowy	oświetlenie jadalnia			
ILOŚC		1p	6g		2p		11p		12p			
P [kW]		1,1	1,2		0,12		0,28	0,05	0,67			
WYŁĄCZNIK / ROZŁĄCZNIK / BEZPIECZNIK		WG - rozłącznik główny 2P 25A	B16/1									
URZĄDZENIE STERUJĄCE/STYCZNIK						PB: Przek.bistab. 1z/16A 230V		Regulator REE1 (Systemair)		PB: Przek.bistab. szeregowy 1z+1z/16A 230V		
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY			40A / 4P / 0,03A typ A		C10/2P/0,03A TYP A		C10/2P/0,03A TYP A		C10/2P/0,03A TYP A			
PRZEWODY/KABLE		YDYżo 3x4	YDYżo 3x2,5		YDYżo 3x1,5	YDY 2x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDY 2x1,5		
UWAGI		Rozdz. pt. IP30/IIkl.										

Obiekt : Zespół Szkół w Dywitach	Projektował : Z. BARDZICKI upr. bud. 91/83/OL	PRACOWNIA PROJEKTOWA "PROEL"
Adres : Dywity dz.837/1 obr.5		ul. Wyszyńskiego 15/33, 10-456 OLSZTYN
Tytuł rys.: Schemat rozdzielnicy TST	Sprawdził : M. Hanowski upr. bud. 24/02/OL	nr rys. E-5 arkusz 1/2