

**PROJEKT WYKONAWCZY - ZAMIENNY**

Nazwa inwestycji: **Budowa ulic osiedlowych – osiedle Dywity Wilczkowo.**

Obiekt: **ulica (kod CPV: 45233120-6) – KANALIZACJA DESZCZOWA**

Adres: **Dywity, gmina Dywity, powiat olsztyński**  
Nr działek: **271/18; 271/11; 273; 276/5; 286/23; 278/14; 285/2; 289/4; 276/5;  
289/31; 284; 290/1; 276/9; 289/4; 289/31; obręb Dywity**

Inwestor: **Gmina Dywity**  
**11-001 Dywity, ulica Olsztyńska 32**

Oświadczenie: **niżej podpisani oświadczamy, że projekt wykonany jest zgodnie  
z obowiązującymi przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej.**

Projektant: **Bartosz Szewczyk**  
br. sanitarna **nr upr. WAM/0023/POOS/08**

Sprawdzający: **Grzegorz Kowalewski**  
br. sanitarna **nr upr. WAM/0022/POOS/08**

## SPIS ZAWARTOŚCI

### A. CZĘŚĆ OPISOWA

1.	INFORMACJE OGÓLNE O ZADANIU INWESTYCYJNYM .....	2
1.1	Podstawa opracowania.....	2
1.2	Przedmiot opracowania .....	2
2.	STAN ISTNIEJĄCY .....	2
3.	ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE I OBLICZENIA.....	2
3.1	Założenia projektowe .....	2
3.2	Obliczenie ilości wód opadowych dla zlewni D2.1-WYL2.1 – dobór separatora.....	3
3.4	Wylot brzegowy .....	3
3.5	Wydłużenie przepustu.....	3
4.	OPIS WYKONAWCZY .....	4
4.1	Roboty ziemne, budowle i kolizje.....	4
4.2	Wykonanie sieci i przyłączy .....	4
5.	ZANIECZYSZCZENIA ŚCIEKÓW DESZCZOWYCH .....	6
5.1	Dopuszczalne wartości stężeń zanieczyszczeń ścieków opadowych .....	6
5.2	Skład ścieków deszczowych.....	6
5.3	Wymagany stopień oczyszczenia w separatorach i osadnikach .....	6
6.	ROBOTY ZIEMNE .....	6

### B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rys. 1.0	Plan orientacyjny	
Rys. 2.1	Plan sytuacyjny – zlewnia D2.1 – WYL2.2	1:500
Rys. 2.2	Plan sytuacyjny – zlewnia D2.1 – WYL2.2	1:500
Rys. 3.1	Profil kanalizacji deszczowej – D2.1-OS2.1	1:100/500
Rys. 3.2	Profil kanalizacji deszczowej – D2.20-D2.5	1:100/500
Rys. 3.3	Profil kanalizacji deszczowej – przykanaliki	1:100/500
Rys. 3.4	Profil wylotu brzegowego	1:100

## A. CZĘŚĆ OPISOWA

### PROJEKTU WYKONAWCZEGO ZAMIENNEGO ZAMKNIĘTEGO SYSTEMU KANALIZACJI DESZCZOWEJ

#### I. OPIS TECHNICZNY

##### 1. INFORMACJE OGÓLNE O ZADANIU INWESTYCYJNYM

###### 1.1 Podstawa opracowania

Podstawą opracowania stanowi projekt sporządzony w lutym 2011 r.

###### 1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy zamienny kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe roztopowe z powierzchni przebudowywanej drogi w zakresie zlewni D2.1-WYL2.1.

Zmiana polega na zredukowaniu ilości wpustów deszczowych, zmianie średnicy przykanalików oraz korekcie wysokościowej posadowienia wpustów oraz studni rewizyjnych.

##### 2. STAN ISTNIEJĄCY

Obszar opracowania stanowi pas terenu dróg wewnętrznych dojazdowych do domów mieszkalnych.

##### 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE I OBLICZENIA

###### 3.1 Założenia projektowe

W ramach przebudowy dróg przewidziano budowę kanalizacji deszczowej w systemie zamkniętym z wykorzystaniem wpustów deszczowych umieszczonych przy krawężniku z odprowadzeniem wód opadowych do istniejących cieków wodnych.

Do obliczenia ilości wód opadowych i roztopowych zastosowano wzór:

$$Q = q \cdot \psi \cdot F \cdot \varphi$$

- F - powierzchnia zlewni [ha]

-  $\psi$  - współczynnik spływu; powierzchnia poszczególnych rodzajów zagospodarowania zlewni przyjmuje:

- dachy, drogi asfaltowe - 0,9
- parkingi i chodniki - 0,85
- tereny niezabudowane - 0,25
- tereny zielone - 0,1

-  $q=130$  [dm<sup>3</sup>/(ha\*s)] – droga kategorii Z (prawdopodobieństwo c=50%)

-  $q=15$  [dm<sup>3</sup>/(ha\*s)] – miarodajny przepływ dla określania parametrów technologicznych oczyszczalni ścieków deszczowych

-  $\varphi$  – współczynnik opóźnienia spływu (dla zlewni powyżej 1,0 ha)

### 3.2 Obliczenie ilości wód opadowych dla zlewni D2.1-WYL2.1 – dobór separatora

Maksymalny	Q <sub>max</sub>	q	F	ψ	φ
	l/s	l/s*ha	ha		
Nawierzchnie utwardzone	85,0	130	0,8	0,9	0,89
Dachy	29,0	130	0,25	1,0	0,89
Zieleń	12,0	130	1,0	0,1	0,89
SUMA	126,0		2,05		

Nominalny	Q <sub>nom</sub>	q	F	ψ
	l/s	l/s*ha	ha	
Nawierzchnie utwardzone	11,0	15	0,8	0,9
Dachy	4,0	15	0,25	1,0
Zieleń	1,5	15	1,0	0,1
SUMA	16,5		2,05	

Dane wyjściowe do doboru separatora przyjęto:

- $Q_{\max} = 126,0 \text{ (dm}^3/\text{s)}$
- $Q_{\text{nom}} = 16,5 \text{ (dm}^3/\text{s)}$

Do powyższych przepływów wód deszczowych dobrano urządzenie podczyszczające firmy ECOLOGIC ECO-K 20/200-2,5 ze zintegrowanym osadnikiem i obejściem wewnętrznym. Przed separatorem zlokalizować osadnik zawiesziny mineralnej firmy ECOLOGIC typ OZM-3,5 o pojemności użytecznej 2,83 m<sup>3</sup>.

Dopuszcza się zastosowanie urządzeń równoważnych, tj. spełniających wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego – Dz.U. nr 137/2006 poz.984) oraz normy PE-EN 858.

#### 3.4 Wylot brzegowy

Wylot brzegowy kanalizacji deszczowej wykonać jako typowy dok żelbetowy z otworem o odpowiedniej średnicy, z wykonaniem niecki do wytracania energii o głębokości 15,0 cm bezpośrednio za wylotem. Skarpy i dno cieku w odległości 3,0 m umocnić kostką kamienną lub brukiem. Układać na warstwie betonu grubości 15,0 cm.

Należy wykonać renowację rowu za wylotem brzegowym. Odmulić dno, wykosić roślinność oraz wykonać humusowanie oraz obsiew trawą skarp rowu na długości ok. 30,0 m. Wykonać również czyszczenie rurociągu na całej długości za wylotem.

#### 3.5 Wydłużenie przepustu

W związku ze zmianą szerokości drogi należy wykonać wydłużenie przepustu istniejącego o ok. 3,5 m. Należy zdemontować istniejący przyczółek i dołączyć rurę żelbetową WIPROS DN600. Zastosować łącznik do rur betonowych lub w przypadku braku takiej możliwości zabetonować i uszczelnić połączenie. Rurociąg zakończyć wylotem brzegowym o średnicy DN600.

Skarpę umocnić koszami gabionowymi LxBxH = 1,5x1,0x1,0 m ułożonych: I i II warstwa po 6 koszy, a następnie III warstwa 3 koszy od strony drogi. Między koszami przeprowadzić rurociąg.

#### 4. OPIS WYKONAWCZY

##### 4.1 Roboty ziemne, budowle i kolizje

1. Wykopy należy wykonać mechanicznie w szalunkach z bali drewnianych lub wyprasek metalowych, zgodnie z normami; PN-69/B-06050, PN-81/B-03020 oraz BN-91/8836-02.
2. Szerokość wykopu umocnionego zgodnie z warunkami BHP powinna wynosić;
  - dla kanału Ø 200 d = 1,00 m
  - dla kanału Ø 250 d = 1,15 m
  - dla kanału Ø 315 d = 1,25 m
  - dla kanału Ø 400 d = 1,35 m
3. Zabezpieczenie ścian wykopów zgodnie z normą PN-68/B-06050 i warunkami B.H.P.
4. Roboty budowlane wykonać zgodnie z obowiązującymi normami Dz.Urz.Nr 4/89, Zarządzenie 47 oraz BN-81/8976-06.
5. Zachować szczególną ostrożność na istniejące podziemne i nadziemne uzbrojenia.
6. Oprócz naniesionych kolizji mogą wystąpić także kolizje z uzbrojeniem podziemnym nie zinwentaryzowanym.

##### Uwagi dodatkowe

- Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zawiadomić zainteresowane instytucje i użytkowników o terminie rozpoczęcia robót, których urządzenia kolidują z trasami rurociągów.
- Przy budowie rurociągów stosować się do uwag zawartych w uzgodnieniach z użytkownikami uzbrojenia.
- Zachować szczególną ostrożność przy zbliżeniach z kablami telefonicznymi i energetycznymi. Wszystkie roboty w bezpośredniej strefie kabli wykonać ręcznie.
- Przed rozpoczęciem wykopów trasa rurociągów w terenie winna być geodezyjnie odtworzona. Przed zasypaniem wykopów należy wykonać inwentaryzację trasy i rzędnych ułożenia rurociągów.
- Istniejące lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniające należy doprowadzić do stanu pierwotnego w przypadku ich uszkodzenia.
- Po zakończeniu robót ziemnych należy naprawić uszkodzone nawierzchnie asfaltowe i chodniki do stanu pierwotnego,
- Wszelkie napotkane nie zinwentaryzowane rurociągi lub kable traktować jako czynne powiadamiając o ich odkryciu ewentualnych użytkowników i uzgodnić z nimi sposób zabezpieczenia lub likwidacji.
- Separatory należy wpinać w system kanalizacyjny na samym końcu, po wykonaniu wszystkich robót przede wszystkim po ustabilizowaniu skarp i oczyszczeniu osadników w wykonanych studniach. Jest to konieczne ze względu na ryzyko „zapchania” separatora osadami powstałymi podczas wykonywania prac budowl.

##### 4.2 Wykonanie sieci i przyłączy

Projektuje się kolektory i przyłącza kanalizacji deszczowej z rur PP SN8 dwuściennych o średnicach Ø200-400 mm np. Pragma firmy Pipelife lub X-Stream firmy Wavin. Rury muszą być łączone w sposób uniemożliwiający ich wypięcie się. Średnice rur zostały dobrane w zależności od spadków i zakładanych przepływów przy założeniu konieczności zachowania prędkości samooczyszczania w kanałach. Ze względu na panujące warunki hydrogeologiczne należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta przewodów oraz zasad wykonywania podsypki i obsypki kanałów.

Kanały uzbroić w studzienki rewizyjne z prefabrykowanych kręgów betonowych Ø 1200 i 1500 z betonu B-45 posadowione na zagęszczonej podsypce żwirowo-piaskowej grubości 30 cm. W jezdni montować pierścienie odciążające, włazy żeliwne typu ciężkiego 40T, poza jezdnią bez pierścieni odciążających, włazy żeliwne 25T usytuowane równo z powierzchnią terenu (drogi, chodnika lub pasa zieleni). W studniach wykonać osadniki o głębokości 0,5m. Dno studzienki monolityczne. Kręgi betonowe stosować o wysokości 100, 50 i 25 cm – połączenie elementów za pomocą uszczeltek gumowych. Należy stosować kręgi betonowe z fabrycznie zamontowanymi stopniami włazowymi – stopnie muszą być zamontowane mijankowo w dwóch rzędach. Górna powierzchnia stopnia powinna być pozioma i zabezpieczona przed poślizgiem.

Konstrukcja studni musi zagwarantować jej szczelność. Zewnętrzne ściany studni zagruntować i pomalować lepikiem asfaltowym na gorąco. Uszczelnienie kręgów studni oraz dna wykonać z betonu wodoszczelnego z dodatkiem „Hydrostopu”. Przejścia przewodów przez ścianki studni wykonać w tulejach systemowych szczelnych. Przejście przez ściankę studzienki powinno być na tyle elastyczne, aby była możliwa nierównomierność osiadania studzienki kanalizacyjnej i kanału.

Studzienki ściekowe z tworzyw sztucznych PE lub PP z karbowaną rurą wznosną i teleskopowym adapterem do włazów i betonowym pierścieniem odciążającym. Studnie o średnicy DN600 wykonać z osadnikiem głębokości 1,0 m. Rodzaj rusztu wpustowego zgodnie z oznaczeniami w części rysunkowej, stosować wpusty pełne klasy C250.

Przejścia rur przez ściany studzienek wykonać za pomocą odpowiednich tulei szczelnych lub wkładek „in-situ” zapewniających szczelność całego systemu. Dopuszcza się stosowanie studni betonowych.

Należy przeprowadzać okresową kontrolę (dwa razy w roku) studni i wpustów deszczowych w celu opróżnienia osadników z zanieczyszczeń stałych i piasku, a także kontrolę separatora w celu stwierdzenia stopnia zużycia układu podczyszczającego.

Separatory i osadniki zawiesiny mineralnej zamontować zgodnie z dokumentacją dostarczoną od producenta.

Wyloty brzegowe kanalizacji deszczowej wykonać jako typowe doki melioracyjne żelbetowe umieszczone w brukowaniu. Umocnić skarpy cieku kostką brukową grubości 15 cm na podkładzie betonowym grubości 20 cm.

Próbie szczelności przewodów kanalizacyjnych przeprowadzić w oparciu o normę PN-EN 1610. Badanie szczelności przewodów oraz studzienek kanalizacyjnych powinno być prowadzone z użyciem powietrza lub wody. Zgodnie z normą PN-EN 1610 w przypadku występowania wody gruntowej powyżej wierzchu rury należy wykonać badanie szczelności na infiltrację.

Zgodnie z ustaleniami rurociągi należy układać;

- Na starannie przygotowanym podłożu, poprzez wyrównanie dna, oczyszczenie z kamieni, odwodnienie wykopu.
- Na podkładzie z piasku lub pospółki o grubości 20 cm,
- Następnie wykonać obsypkę kruszywem dowiezionym warstwami 15÷20 cm starannie zagęszczając lekkim sprzętem tak, aby nie doszło do przemieszczenia rury.
- W ostatniej fazie wykonać zasypkę kruszywem dowiezionym o grubości 20 cm dla rur dn<400 mm i 30 cm dn>400 mm ponad wierzch rury wraz z jej zagęszczeniem. Następnie rurociąg zasypać kruszywem dowiezionym wraz z zagęszczeniem na całej długości trasy.
- Zagęszczenie pod drogami minimum 97% ZMP\*, poza drogami 90% ZMP\*.

## 5. ZANIECZYSZCZENIA ŚCIEKÓW DESZCZOWYCH

### 5.1 Dopuszczalne wartości stężeń zanieczyszczeń ścieków opadowych

Ścieki opadowe odprowadzone do odbiornika muszą spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego – Dz.U. nr 137/2006 poz.984

Normy wynoszą:

- zawiesina ogólna  $\leq 100 \text{ mg /dm}^3$
- węglowodory ropopochodne  $\leq 15 \text{ mg /dm}^3$

### 5.2 Skład ścieków deszczowych

Parametry zanieczyszczeń w wodach opadowych przyjęto wg.danych Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie i wynosi:

- zawiesina ogólna =  $15 \div 215 \text{ mg/dm}^3$
- węglowodory ropopochodne =  $10 \div 140 \text{ mg/dm}^3$

Przyjmujemy średnie wartości.

### 5.3 Wymagany stopień oczyszczenia w separatorach i osadnikach

Zakładana redukcja zanieczyszczeń wynosi:

- zawiesina ogólna nie mniej niż 90%
- węglowodory ropopochodne 95%

Przyjmując zakładaną redukcję zanieczyszczeń, stężenie ścieków po oczyszczeniu w separatorach i osadnikach będzie wynosić:

Do obliczeń przyjęto parametry średnie

- zawiesina ogólna =  $(15+215)/2 \times (1-0,9) = 11,5 \text{ mg/dm}^3 < 100 \text{ mg/dm}^3$
- węglowodory ropopochodne =  $(10+140)/2 \times (1-0,95) = 3,75 \text{ mg/dm}^3 < 15 \text{ mg/dm}^3$

## 6. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy należy wykonać mechanicznie oraz ręcznie w miejscach występowania dużego zagęszczenie uzbrojenia podziemnego jako wykopy wąskoprzestrzenne umocnione.

Rurociągi układać na podsypce piaskowej grubości minimum 20 cm. Maksymalne uziarnienie podsypki 20 mm. Po zamontowaniu rurociągu i wykonaniu prac odbiorowych rurociąg zasypać warstwą obsypki. Obsypkę stosować do wysokości 30 cm ponad wierzch rury oraz 30 cm z każdego boku. Wymagany stopień zagęszczenia obsypki wynosi dla rurociągów pod drogami min 100% ZPPr, poza drogami 95% ZPPr. Obsypkę zagęszczać warstwami gr 10 cm do wysokości 30 cm ponad wierzch rury obsypać ręcznie. Należy zwrócić uwagę aby pierwsza warstwa nie zawierała kamieni, gruzu itd. Powyżej 30 cm wykonać II etap wypełnienia wykopu tzw. zasypkę piaskową stabilizowaną. W miejscu skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem wykopy wykonywać ręcznie. W czasie realizacji obowiązuje zachowanie przepisów porządkowych BHP.

Nie dopuszcza się zastosowania gruntu z wykopu do wykonania zasypek. Nadmiar gruntu należy wywieźć i składować zgodnie odrębnymi przepisami.

Ewentualną decyzję o możliwości zastosowania gruntu z wykopu do zasypki podejmuje Inspektor Nadzoru potwierdzając ją odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

Kanalizację wykonać zgodnie z normami:

- PN-EN 12620:2004      Kruszywa mineralne do betonu
- PN-EN 13043:2004      Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka.
- PN-EN 13043:2004      Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.
- PN-C-96177:1958      Przetwory naftowe - Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco
- PN-EN 124:2000      Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania.
- PN-H-74051-1:1994      Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego).
- PN-EN 124:2000      Włazy kanałowe -- Klasy B 125, C 250
- PN-H-74051-02:1987      Włazy kanałowe -- Typ ciężki
- PN-EN 124:2000      Armatura kanalizacyjna - Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych - Wymagania i badania
- PN-EN 13101:2005      Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.
- PN-H-74101:1984      Żeliwne rury ciśnieniowe do połączeń sztywnych.
- BN-86/8971-08      Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.
- PN-EN 1610:2002      Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-B-10729:1999      Studzienki Kanalizacyjne
- PN-EN 1401-1:1999      Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -- Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji -- Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu
- ISO4427      Rury kanalizacyjne z PE-HD
- PN-S-02204      Odwodnienie dróg

Inne dokumenty

- Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.
- Katalog budownictwa
- KB4-4.12.1.(6) Studzienki połączeniowe (lipiec 1980)
- KB1-22.2.6.(6) Kręgi betonowe średnicy 50 cm; wysokości 30 lub 60 cm




- "Katalog powtarzalnych elementów drogowych". "Transprojekt" - Warszawa, 1979-1982 r.
- Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń sieciowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, BPC WiK "Cewok" i BPBBO Miastoprojekt - Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zespół Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powołany przez Prezydenta m. st. Warszawy - sierpień 1984 r.
- Rozp. Ministra Środowiska z dn. 24.07.2006 w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego
- Zarządzenie nr 29 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30.10.2006

Opracował

mgr inż. Bartosz Szewczyk

## B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rys. 1.0	Plan orientacyjny	
Rys. 2.1	Plan sytuacyjny – zlewnia D2.1 – WYL2.2	1:500
Rys. 2.2	Plan sytuacyjny – zlewnia D2.1 – WYL2.2	1:500
Rys. 3.1	Profil kanalizacji deszczowej – D2.1-OS2.1	1:100/500
Rys. 3.2	Profil kanalizacji deszczowej – D2.20-D2.5	1:100/500
Rys. 3.3	Profil kanalizacji deszczowej – przykanaliki	1:100/500
Rys. 3.4	Profil wylotu brzegowego	1:100

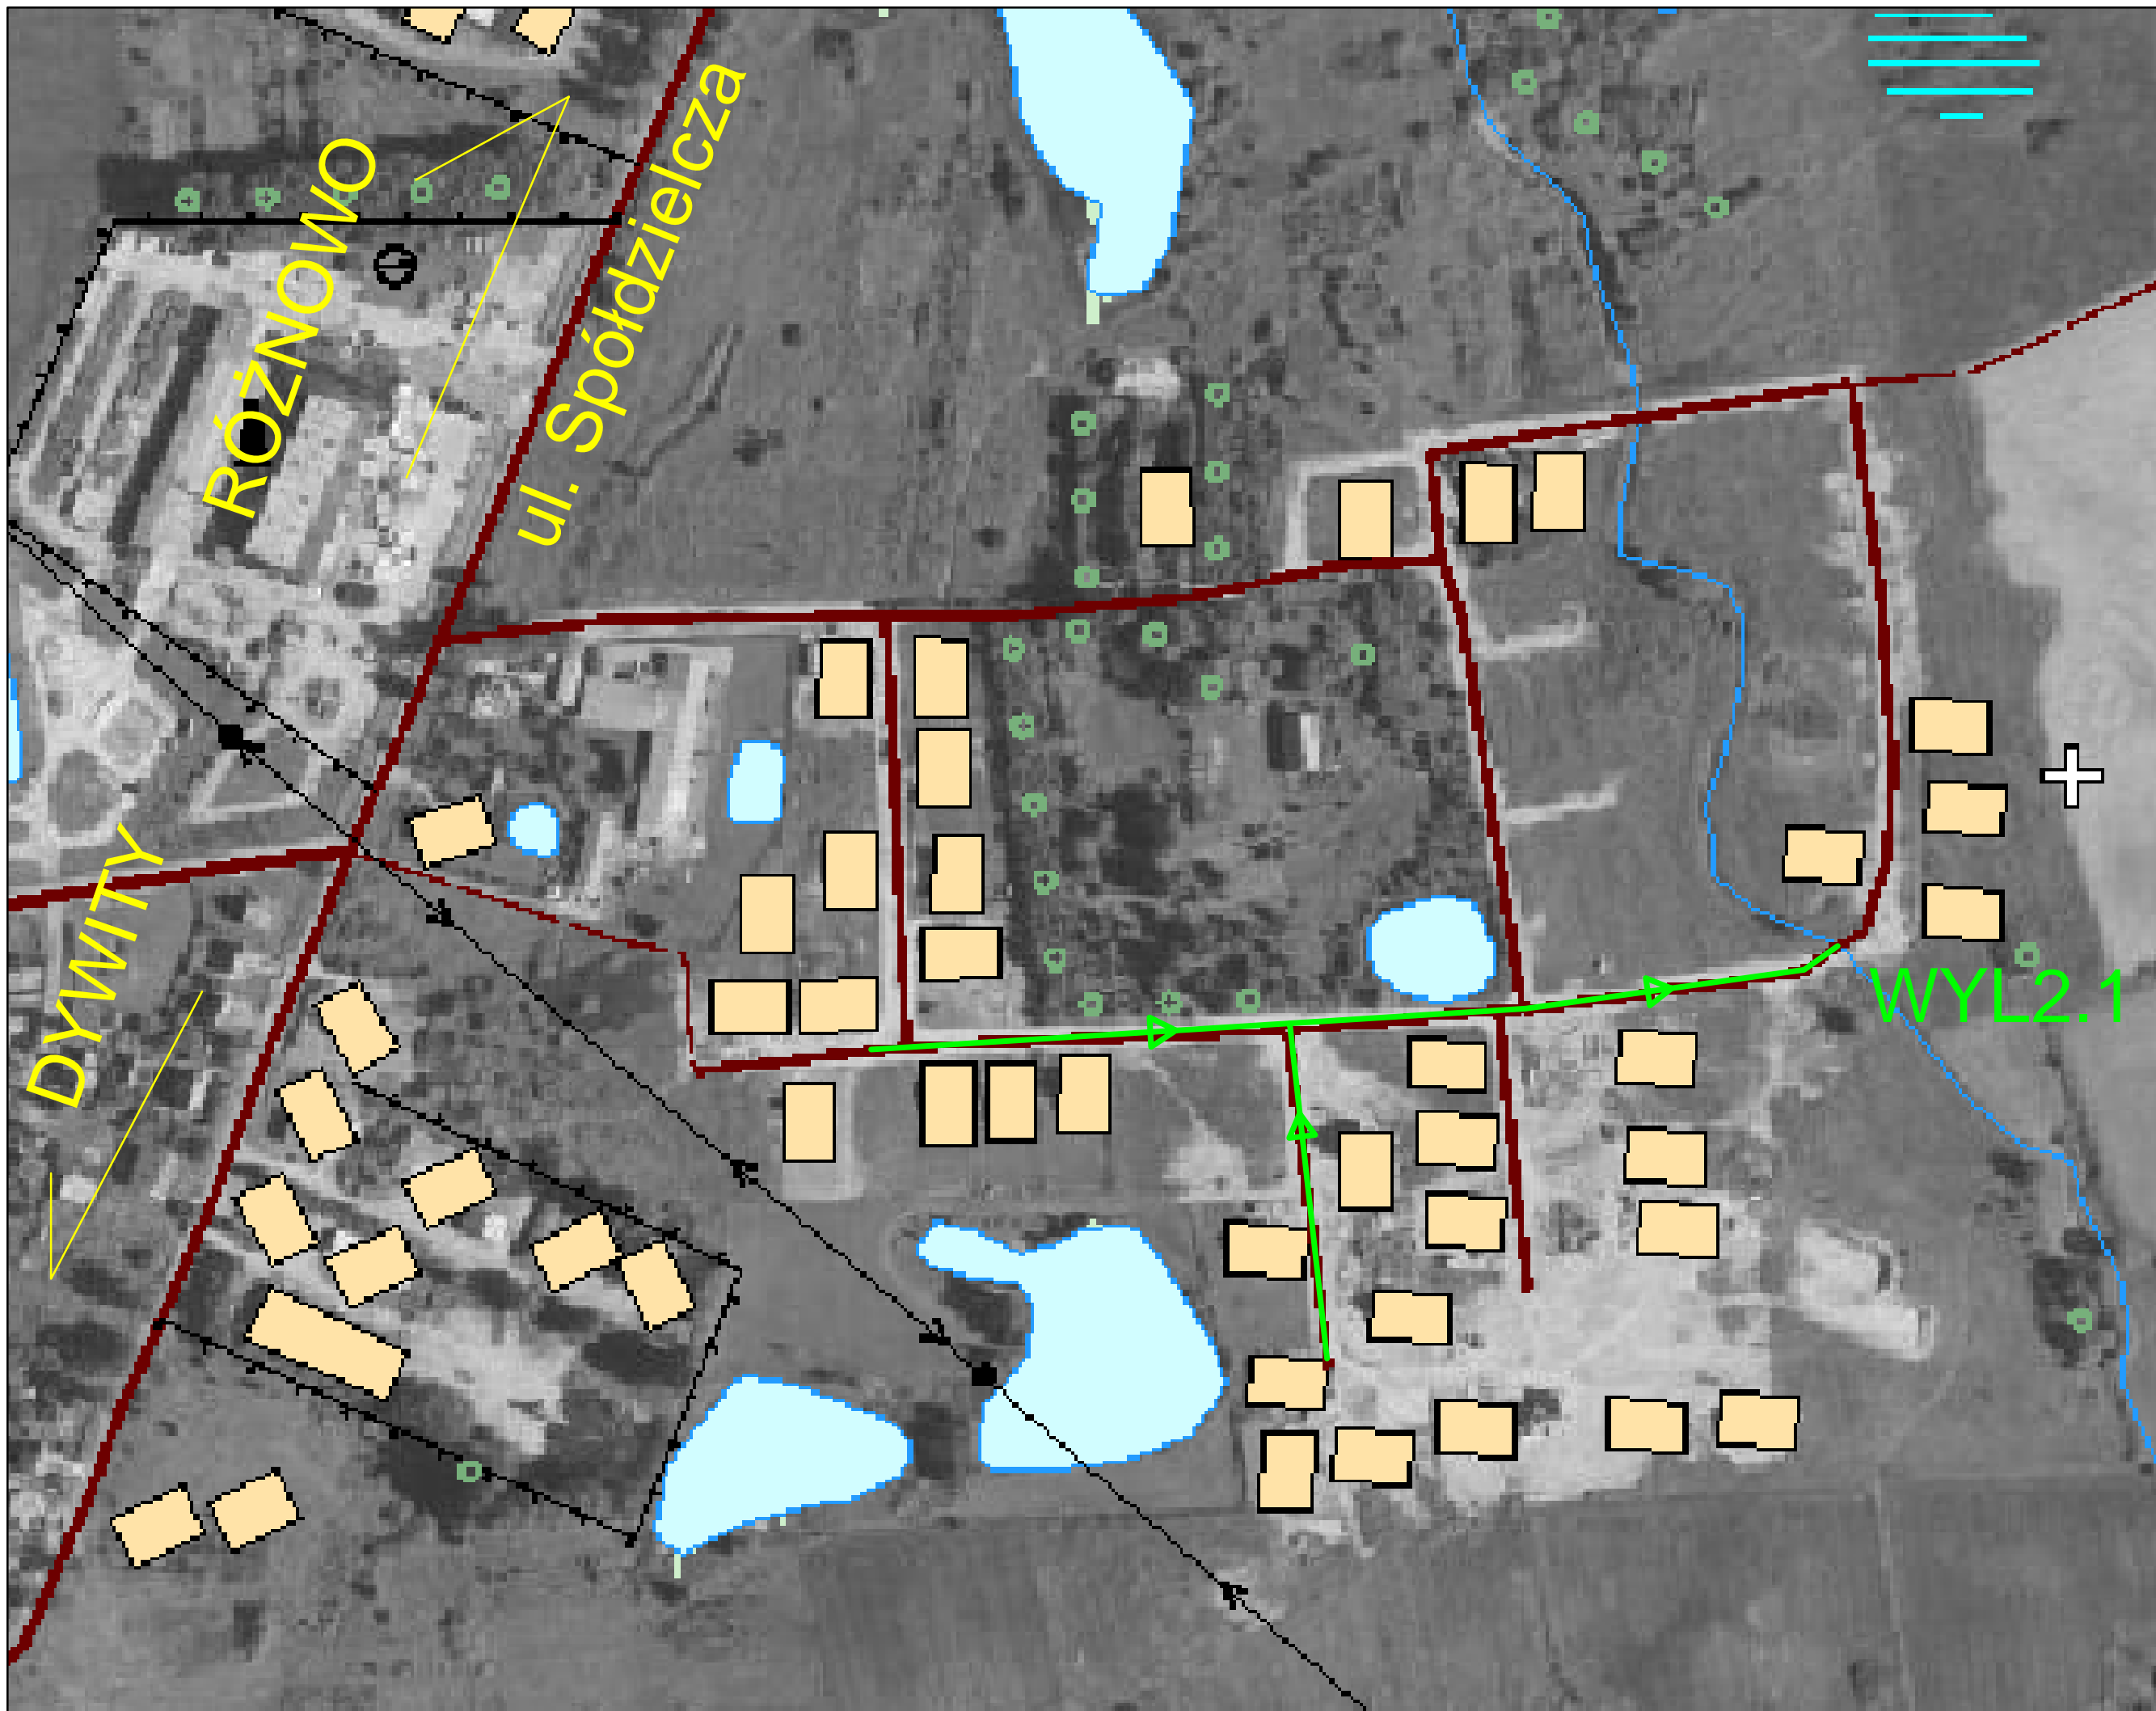

AUTODROM Dariusz Sieluk

"ZOMB-KAN" PROJEKTOWANIE NADZÓR



Nazwa i adres obiektu: PROJEKT ZAMIENNY  
Budowa ulic osiedlowych – osiedle Dywity Wilczkowo

Nazwa opracowania:  
Budowa kanalizacji deszczowej

Tytuł rysunku: Plan orientacyjny


Projektant: mgr inż. Bartosz Szewczyk  
upr. do projektowania WAM/0023/POOS/08

Skala  
N/S

Sprawdzający: mgr inż. Grzegorz Kowalewski  
upr. do projektowania WAM/0022/POOS/08

Nr rys  
1.0

Data: marzec 2013 r.

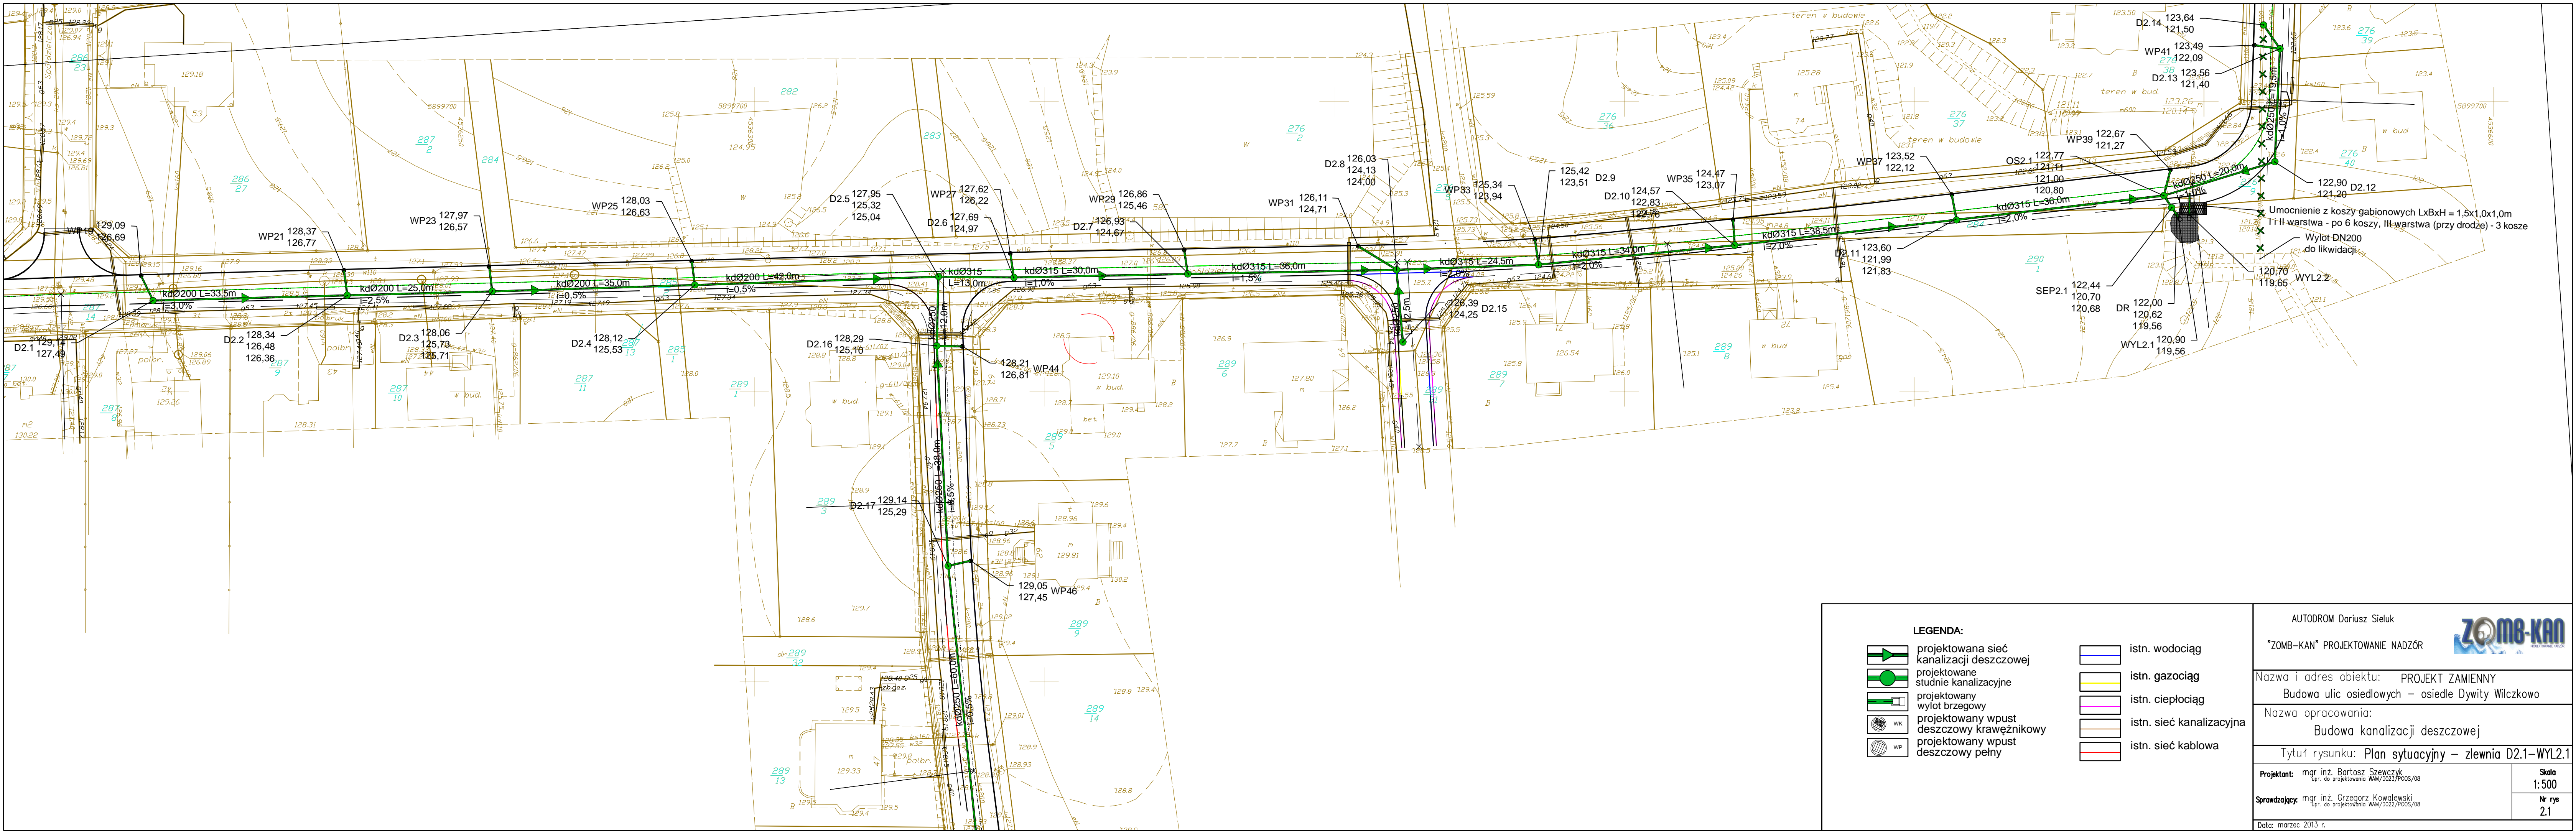

LEGENDA:

- projektowana sieć kanalizacji deszczowej
- projektowane studnie kanalizacyjne
- projektowany wylot brzegowy
- projektowany wpust deszczowy krawężnikowy
- projektowany wpust deszczowy pełny
- istn. wodociąg
- istn. gazociąg
- istn. ciepłociąg
- istn. sieć kanalizacyjna
- istn. sieć kablowa

AUTODROM Dariusz Sieluk

"ZOMB-KAN" PROJEKTOWANIE NADZÓR



Nazwa i adres obiektu: PROJEKT ZAMIENNY

Budowa ulic osiedlowych – osiedle Dywity Wilczkowo

Nazwa opracowania:

Budowa kanalizacji deszczowej

Tytuł rysunku: Plan sytuacyjny – zlewnia D2.1–WYL2.1

Projektant: mgr inż. Bartosz Szewczyk

Upr. do projektowania WAM/0023/P00S/08

Sprawdzający: mgr inż. Grzegorz Kowalewski

Upr. do projektowania WAM/0022/P00S/08

Data: marzec 2013 r.


Skala

1:500

Nr rys

2.1



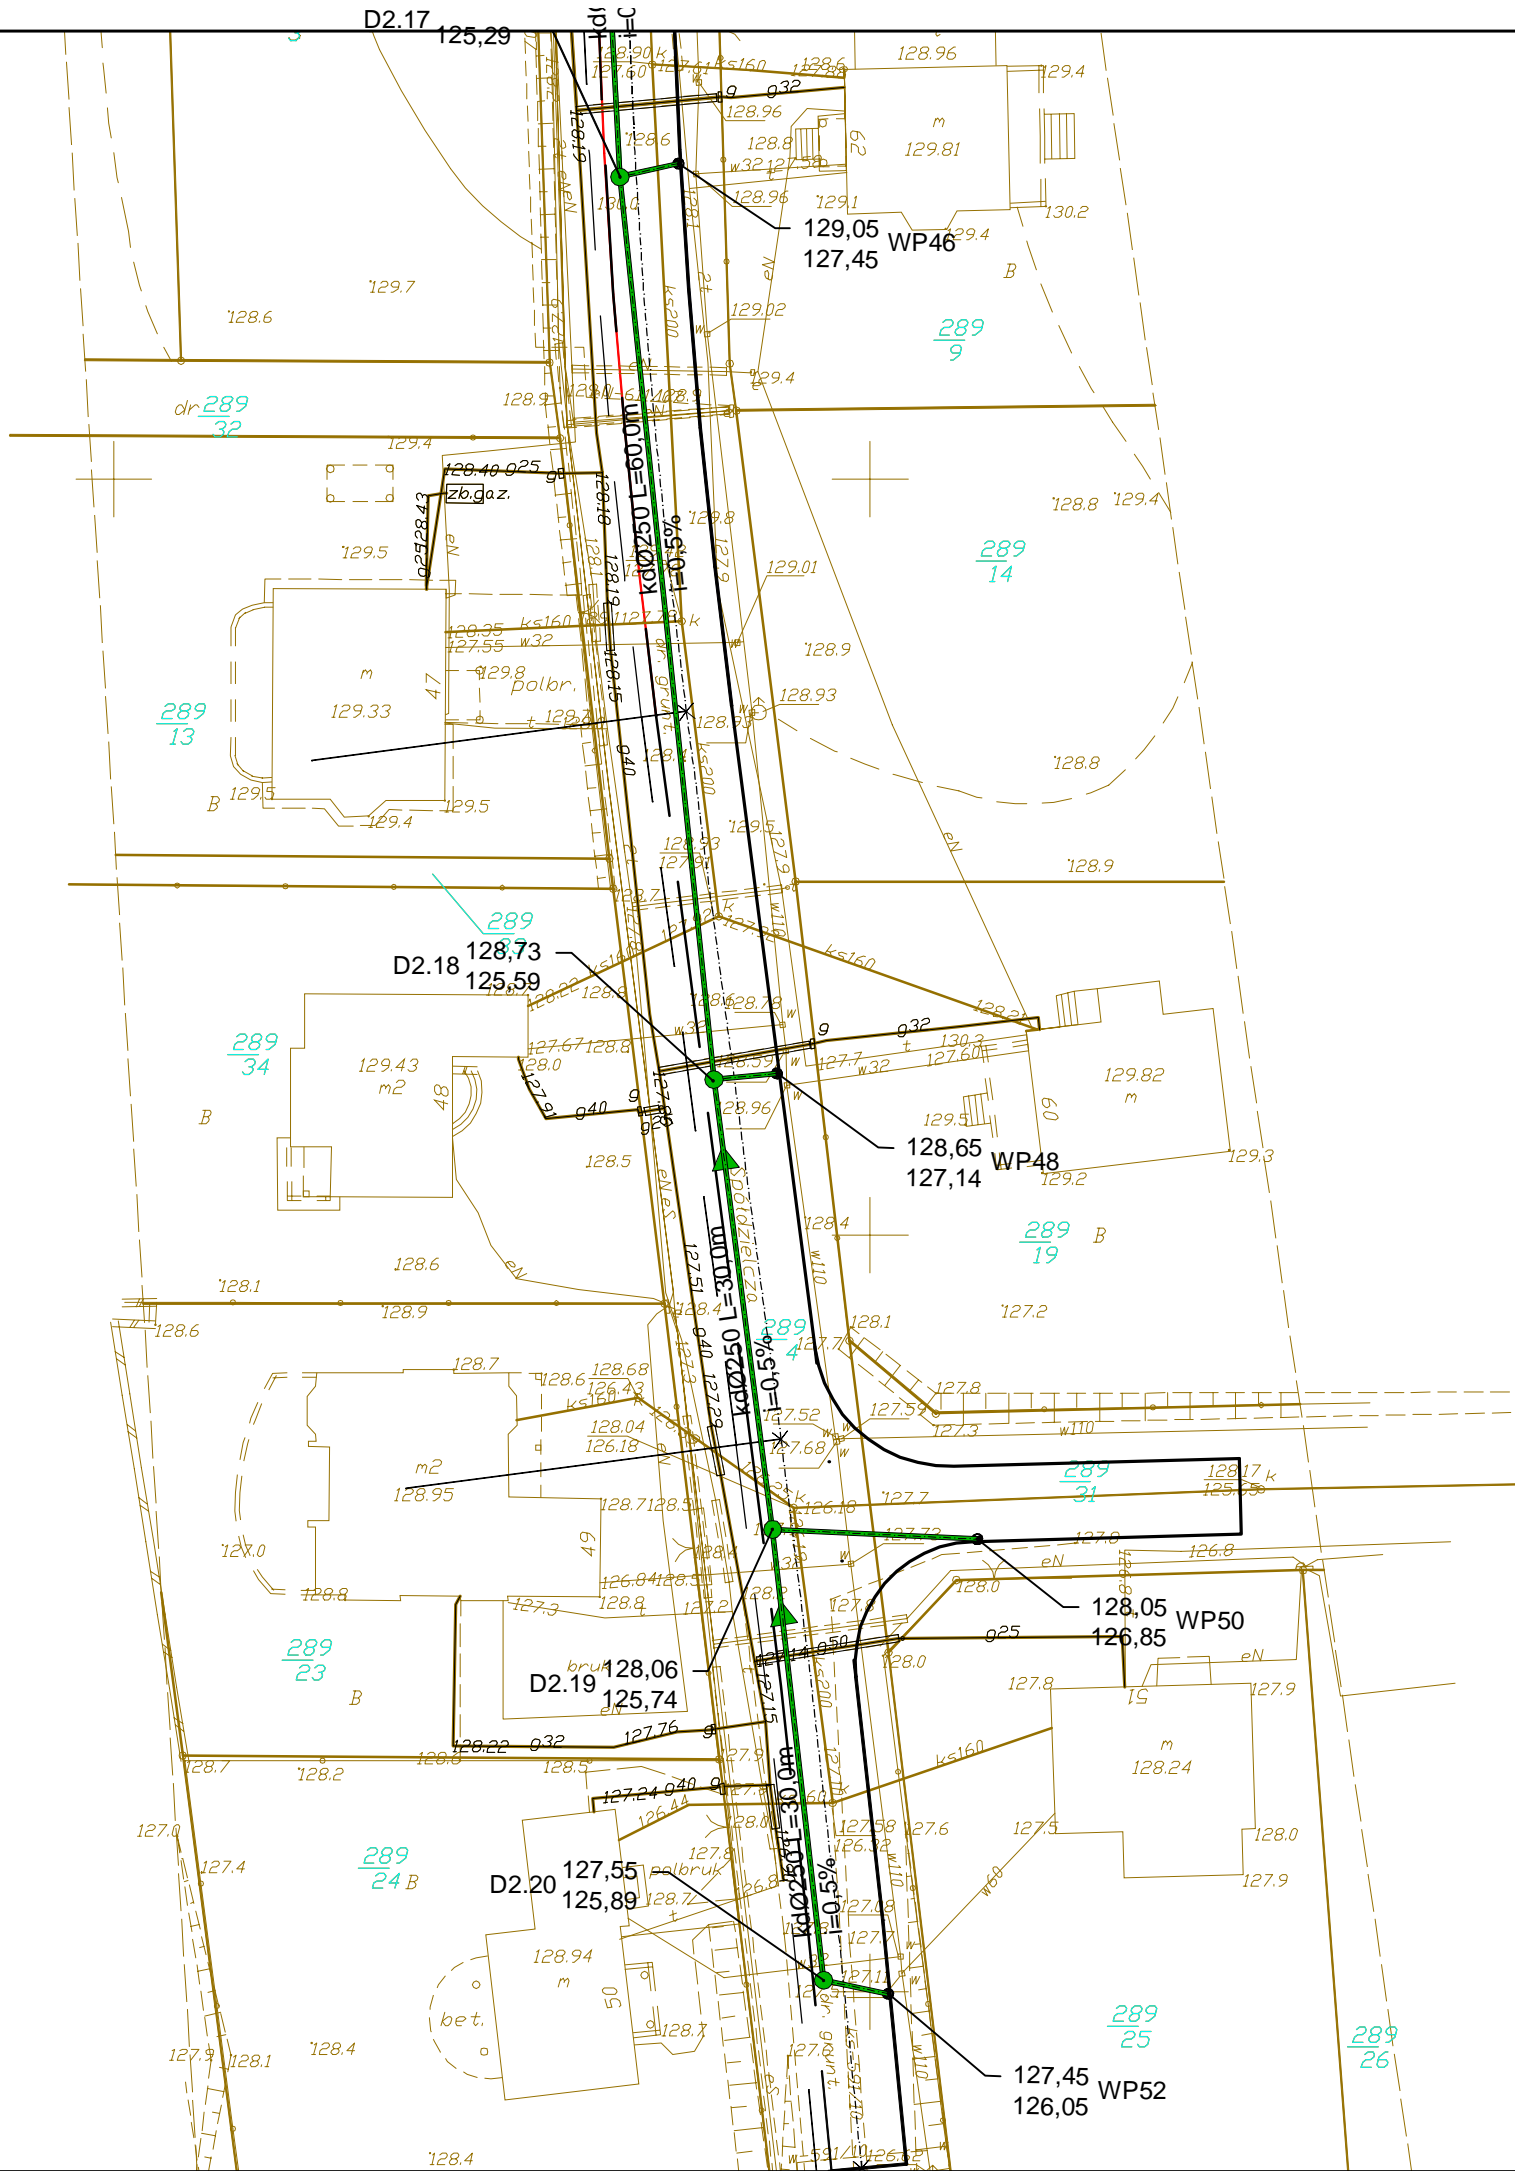

LEGENDA:

- projektowana sieć kanalizacji deszczowej
- projektowane studnie kanalizacyjne
- projektowany wylot brzegowy
- WK projektowany wpust deszczowy krawężnikowy
- WP projektowany wpust deszczowy pełny
- istn. wodociąg
- istn. gazociąg
- istn. ciepłociąg
- istn. sieć kanalizacyjna
- istn. sieć kablowa

AUTODROM Dariusz Sieluk




"ZOMB-KAN" PROJEKTOWANIE NADZÓR

Nazwa i adres obiektu: PROJEKT ZAMIENNY  
Budowa ulic osiedlowych – osiedle Dywity Wilczkovo

Nazwa opracowania:  
Budowa kanalizacji deszczowej

Tytuł rysunku: Plan sytuacyjny – zlewnia D2.1–WYL2.1

Projektant: mgr inż. Bartosz Szewczyk <small>upr. do projektowania WAM/0023/POOS/08</small>	Skala 1: 500
	Nr rys 2.2
Sprawdzający: mgr inż. Grzegorz Kowalewski <small>upr. do projektowania WAM/0022/POOS/08</small>	
Data: marzec 2013 r.	

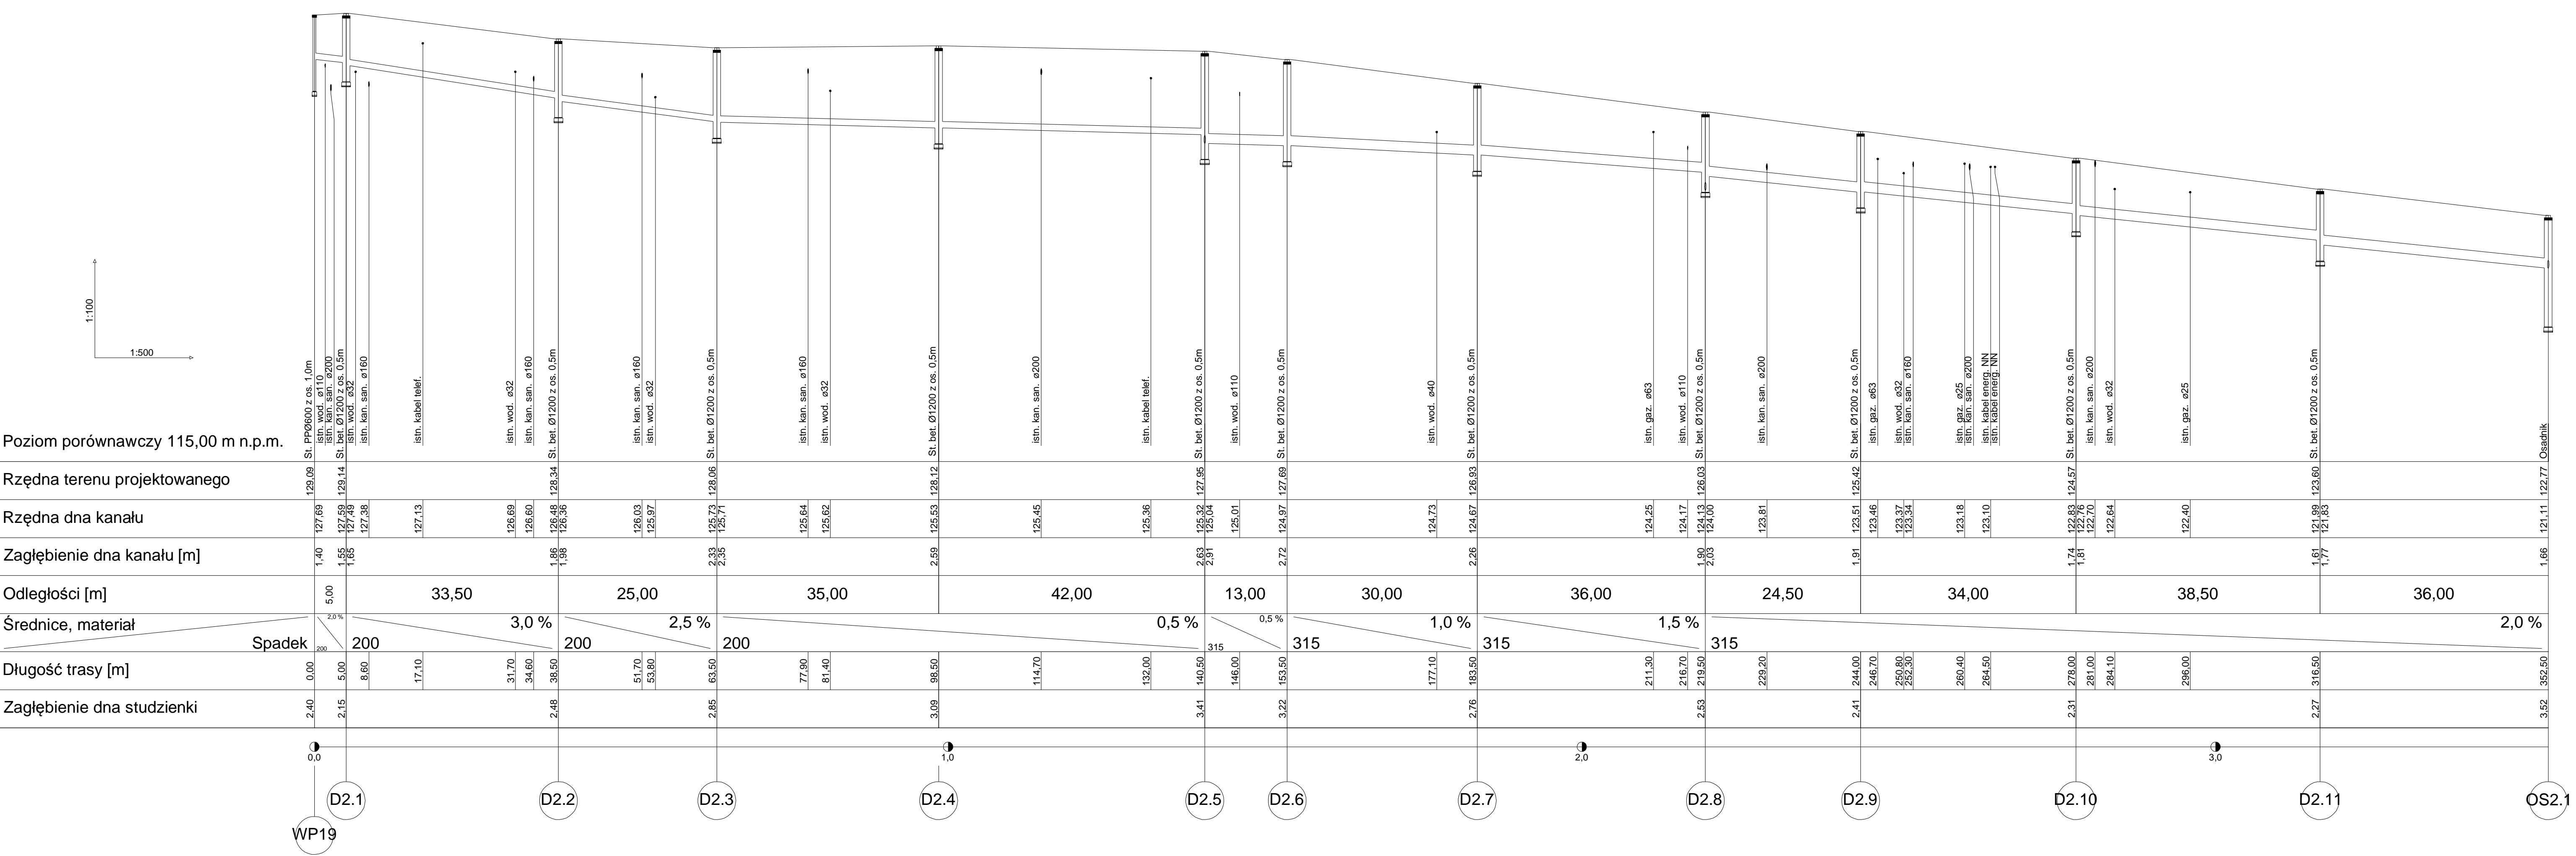

AUTODROM Dariusz Sieluk

"ZOMB-KAN" PROJEKTOWANIE NADZÓR



Nazwa i adres obiektu:

PROJEKT ZAMIENNY  
Budowa ulic osiedlowych – osiedle Dywity Wilczkowo

Nazwa opracowania:

Budowa kanalizacji deszczowej

Tytuł rysunku:

Profil podłużny D2.1–OS2.1

Projektant:

mgr inż. Bartosz Szewczyk  
upr. do projektowania WAM/0023/P005/08

Sprawdzający:

mgr inż. Grzegorz Kowalewski  
upr. do projektowania WAM/0022/P005/08

Data:



marzec 2013 r.

Skala


1:100/500

Nr rys


3.1

[illegible]

**ZOMB-KAN**  
PROJEKTOWANIE NADZÓR










Poziom porównawczy 115,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego	122,70		122,55	122,00	120,90
Rzędna dna kanału	120,80		120,70 120,68	120,62 119,56	119,54
Zagłębienie dna kanału [m]	1,90		1,85 1,87	1,38 2,44	1,36
Odległości [m]		2,50	1,50	0,50	
Średnice, materiał	400 4,0 % PP SN8				
Spadek					
Długość trasy [m]	0,00	2,50	4,00	4,50	
Zagłębienie dna studzienki	3,45	3,40	2,44		

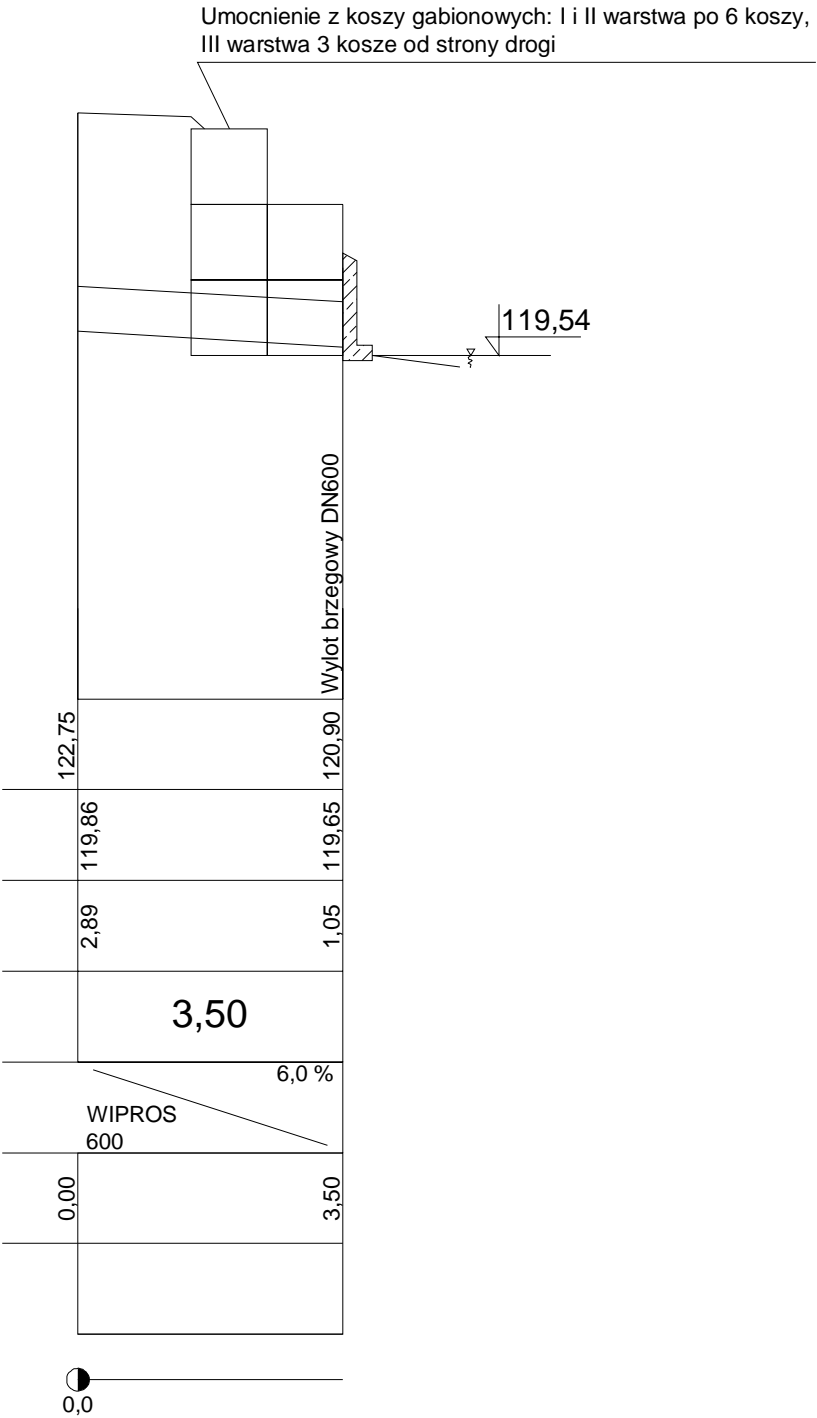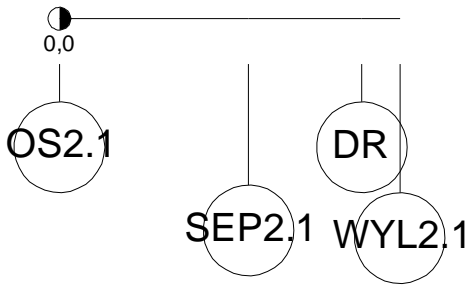

AUTODROM Dariusz Sieluk

"ZOMB-KAN" PROJEKTOWANIE NADZÓR



Nazwa i adres obiektu:

PROJEKT ZAMIENNY  
Budowa ulic osiedlowych – osiedle Dywity Wilczkowo

Nazwa opracowania:

Budowa kanalizacji deszczowej

Tytuł rysunku:

Profil wylotu brzegowego

Projektant: mgr inż. Bartosz Szewczyk  
upr. do projektowania WAM/0023/P005/08

Sprawdzający: mgr inż. Grzegorz Kowalewski  
upr. do projektowania WAM/0022/P005/08

Skala

1:100/500

Nr rys

3.4

Data:

marzec 2013 r.