


PROFIL PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ

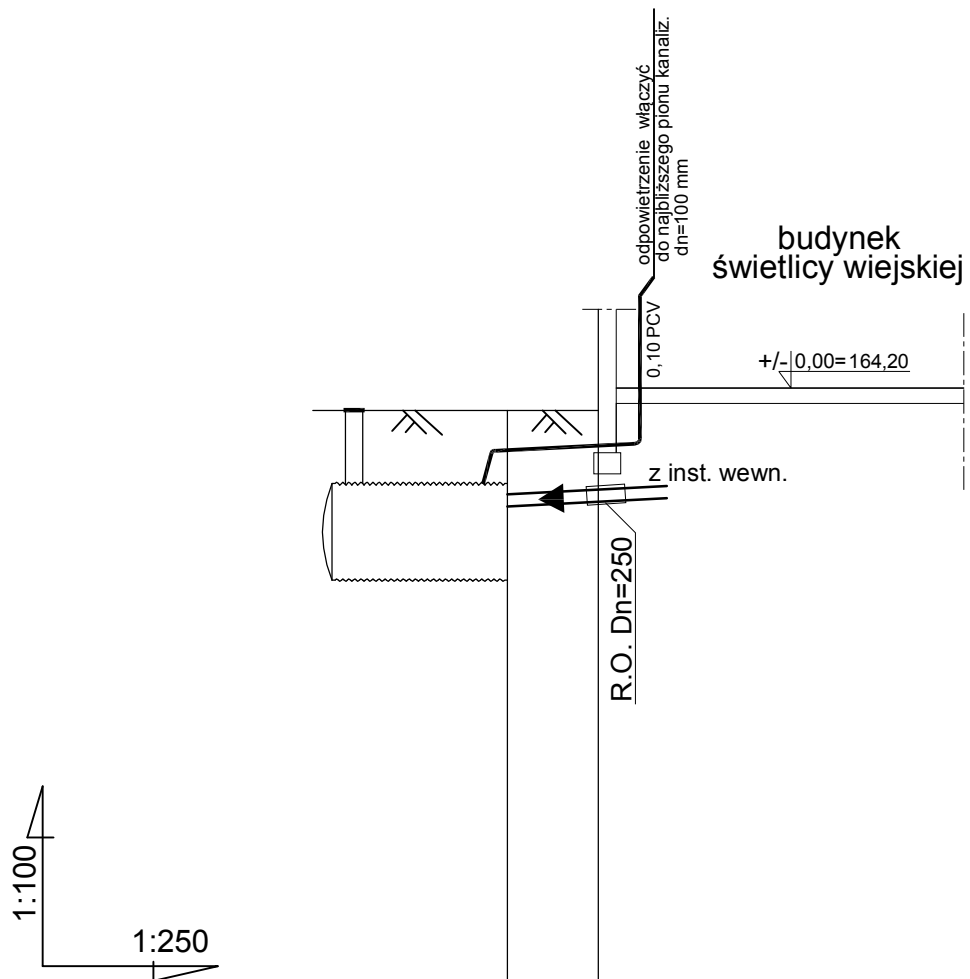

PP = 155,00m n.p.m.

RZĘDNA TERENU	163,90	163,90	
RZĘDNA DNA KANAŁU	162,63	162,69	
ZAGŁĘBIENIE	1,27	1,21	
ŚREDNICE, SPADKI	0,16 PCV	i=2,0%	
DŁUGOŚCI, ODLEGŁOŚCI	-3,0-	0,0	3,0
OZNACZENIA	zbiornik bezodpływowy betonowy V=7m	budynek świetlicy wiejskiej	

TEMAT:	PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ		
OBIEKT:	BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ SĘTAŁ DZ. NR 41/4, 41/3, GMINA DYWITY		SKALA: 1:250/100
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Patrycja Osajda	Upr.bud. WAM/0041/PWOS/16	DATA 07.2018
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Elżbieta Lasmanowicz	Upr.bud. 16/97/OL	RYS. S-2