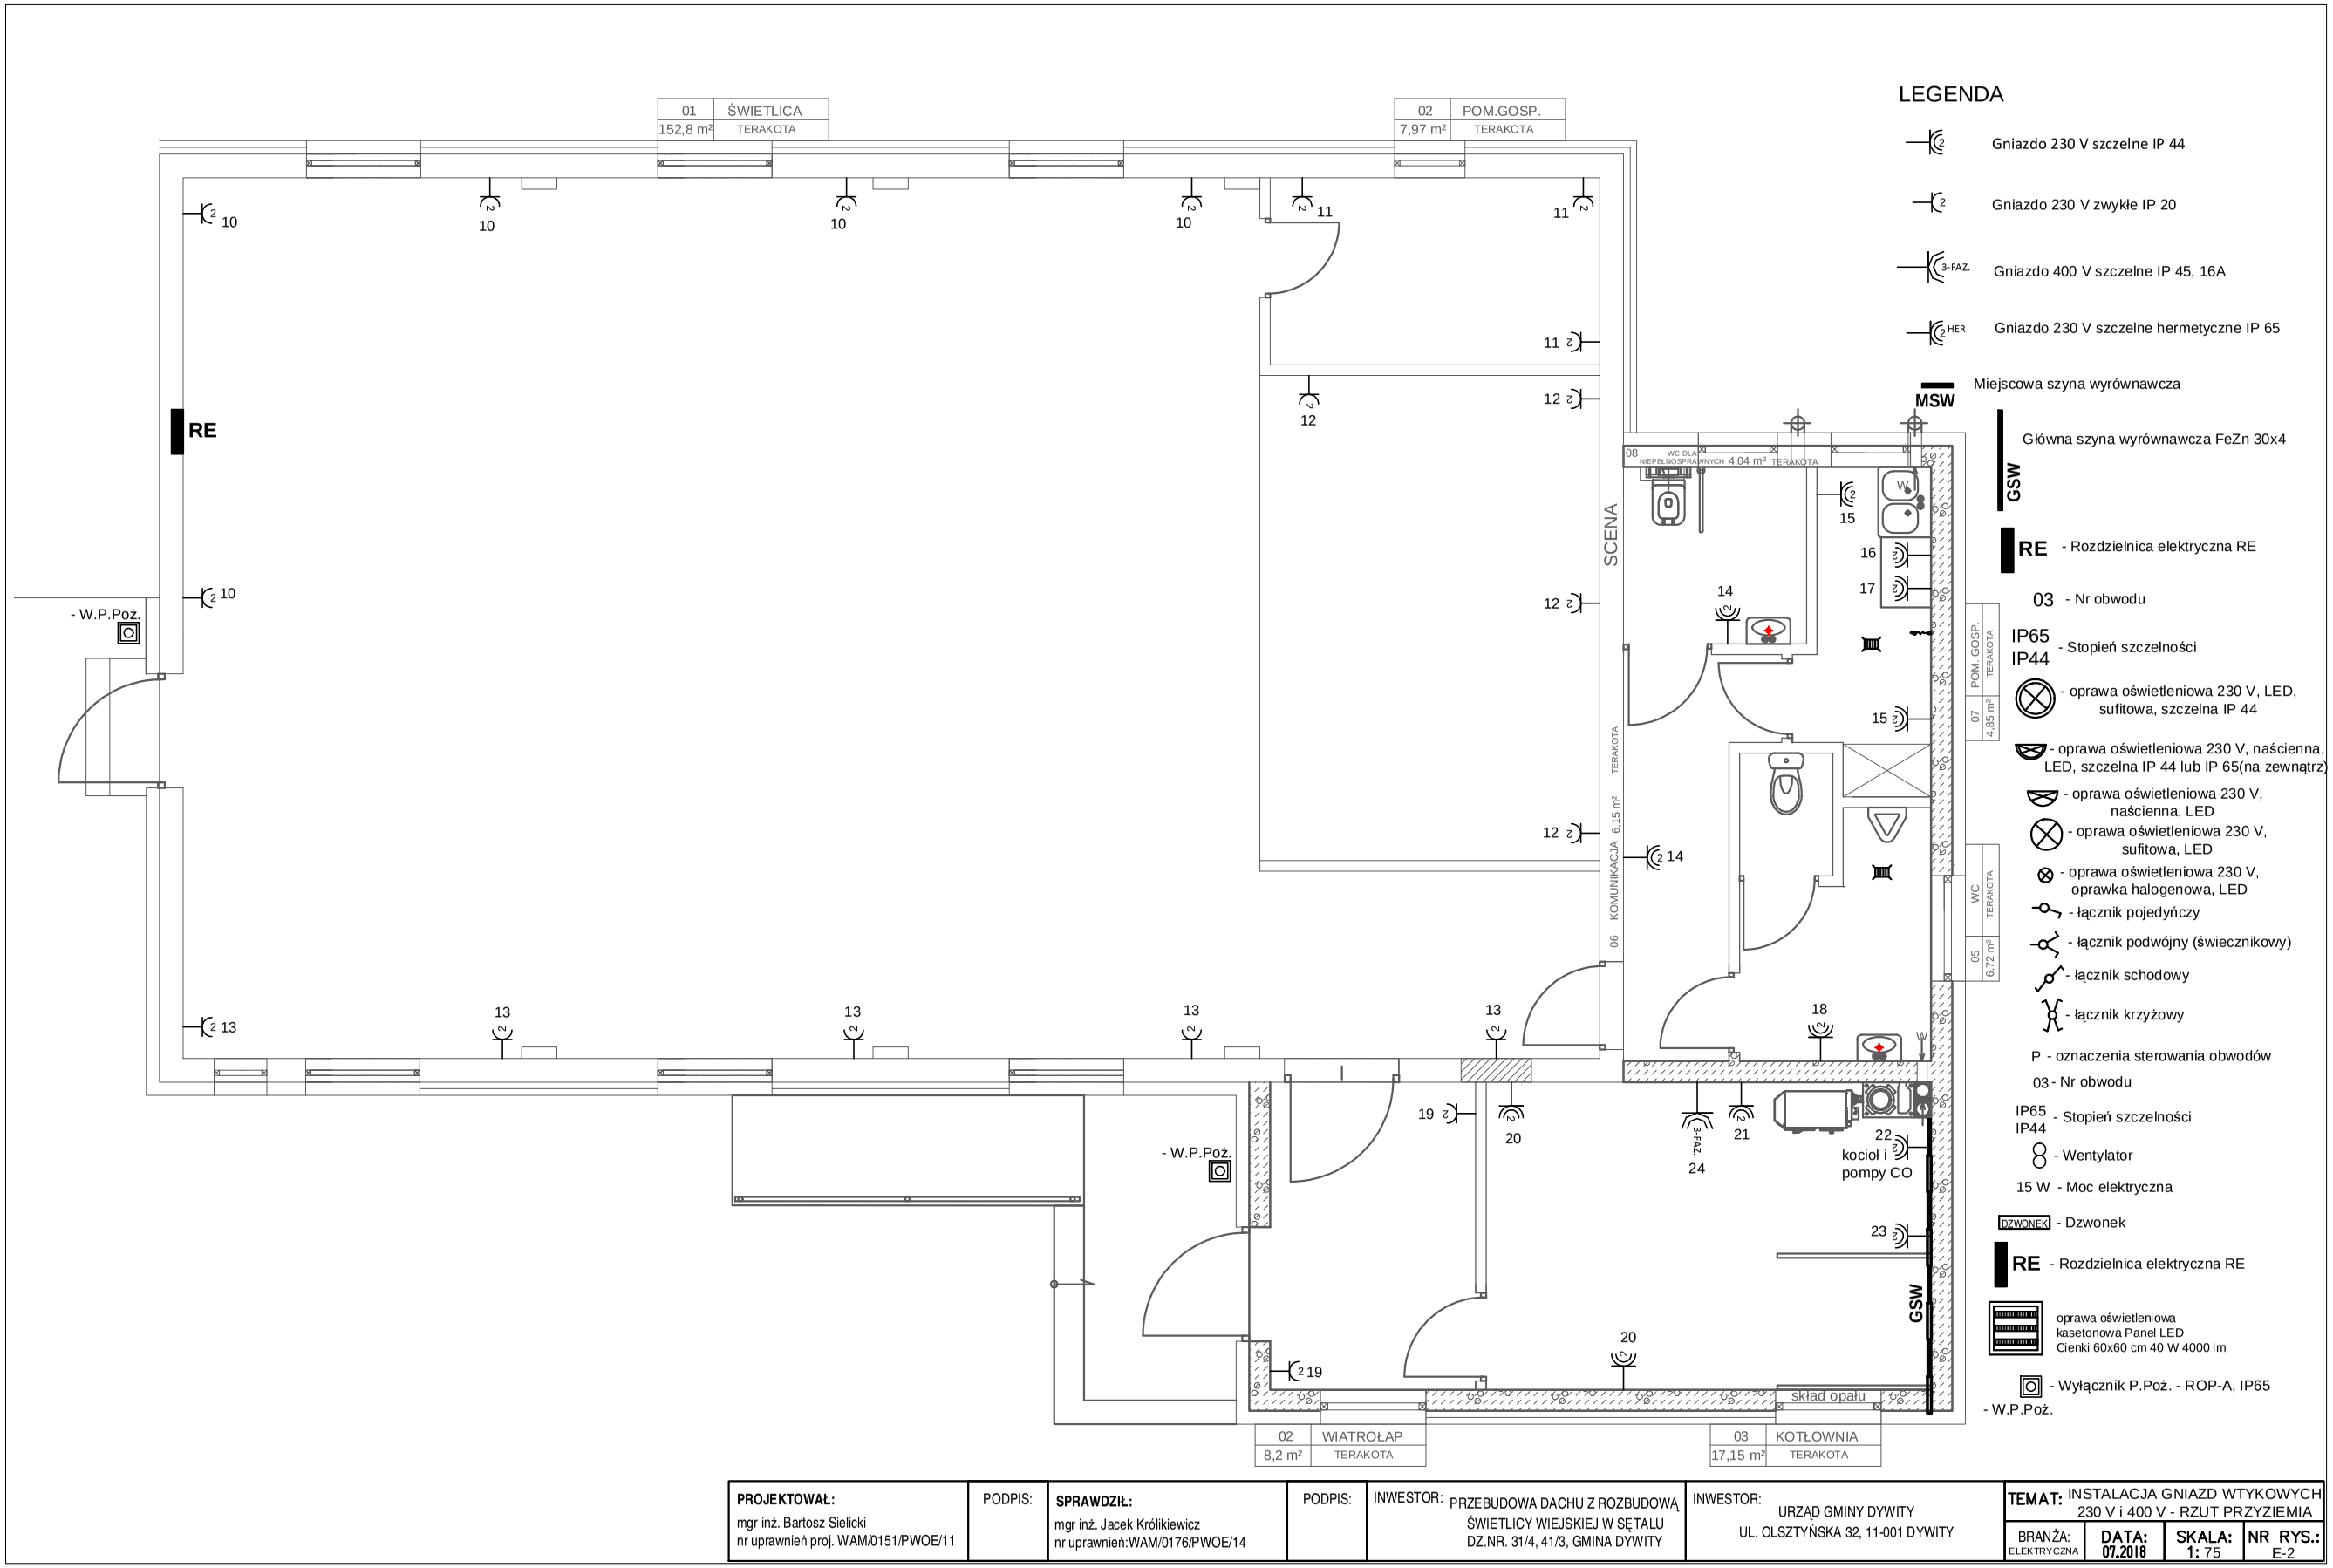

LEGENDA

- Gniazdo 230 V szczelne IP 44
- Gniazdo 230 V zwykłe IP 20
- 3-FAZ. Gniazdo 400 V szczelne IP 45, 16A
- HER Gniazdo 230 V szczelne hermetyczne IP 65
- MSW Miejscowa szyna wyrównawcza
- GSW Główna szyna wyrównawcza FeZn 30x4
- RE - Rozdzielnica elektryczna RE
- 03 - Nr obwodu
- IP65 IP44 - Stopień szczelności
- oprawa oświetleniowa 230 V, LED, sufitowa, szczelna IP 44
- oprawa oświetleniowa 230 V, naścienna, LED, szczelna IP 44 lub IP 65(na zewnątrz)
- oprawa oświetleniowa 230 V, naścienna, LED
- oprawa oświetleniowa 230 V, sufitowa, LED
- oprawa oświetleniowa 230 V, oprawka halogenowa, LED
- łącznik pojedyńczy
- łącznik podwójny (świecznikowy)
- łącznik schodowy
- łącznik krzyżowy

P - oznaczenia sterowania obwodów
03 - Nr obwodu
IP65 IP44 - Stopień szczelności
- Wentylator
15 W - Moc elektryczna
DZWONEK - Dzwonek
RE - Rozdzielnica elektryczna RE

oprawa oświetleniowa kasetonowa Panel LED Cienki 60x60 cm 40 W 4000 lm

- Wyłącznik P.Poż. - ROP-A, IP65
- W.P.Poż.

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Bartosz Sielicki nr uprawnień proj. WAM/0151/PWOE/11	PODPIS:	**SPRAWDZIŁ:** mgr inż. Jacek Królikiewicz nr uprawnień:WAM/0176/PWOE/14	PODPIS:	INWESTOR: PRZEBUDOWA DACHU Z ROZBUDOWĄ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SĘTALU DZ.NR. 31/4, 41/3, GMINA DYWITY	INWESTOR: URZĄD GMINY DYWITY UL. OLSZTYŃSKA 32, 11-001 DYWITY	**TEMAT:** INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH 230 V i 400 V - RZUT PRZYZIEMIA	
						BRANŻA: ELEKTRYCZNA	**DATA:** 07.2018 / **SKALA:** 1: 75 / **NR RYS.:** E-2