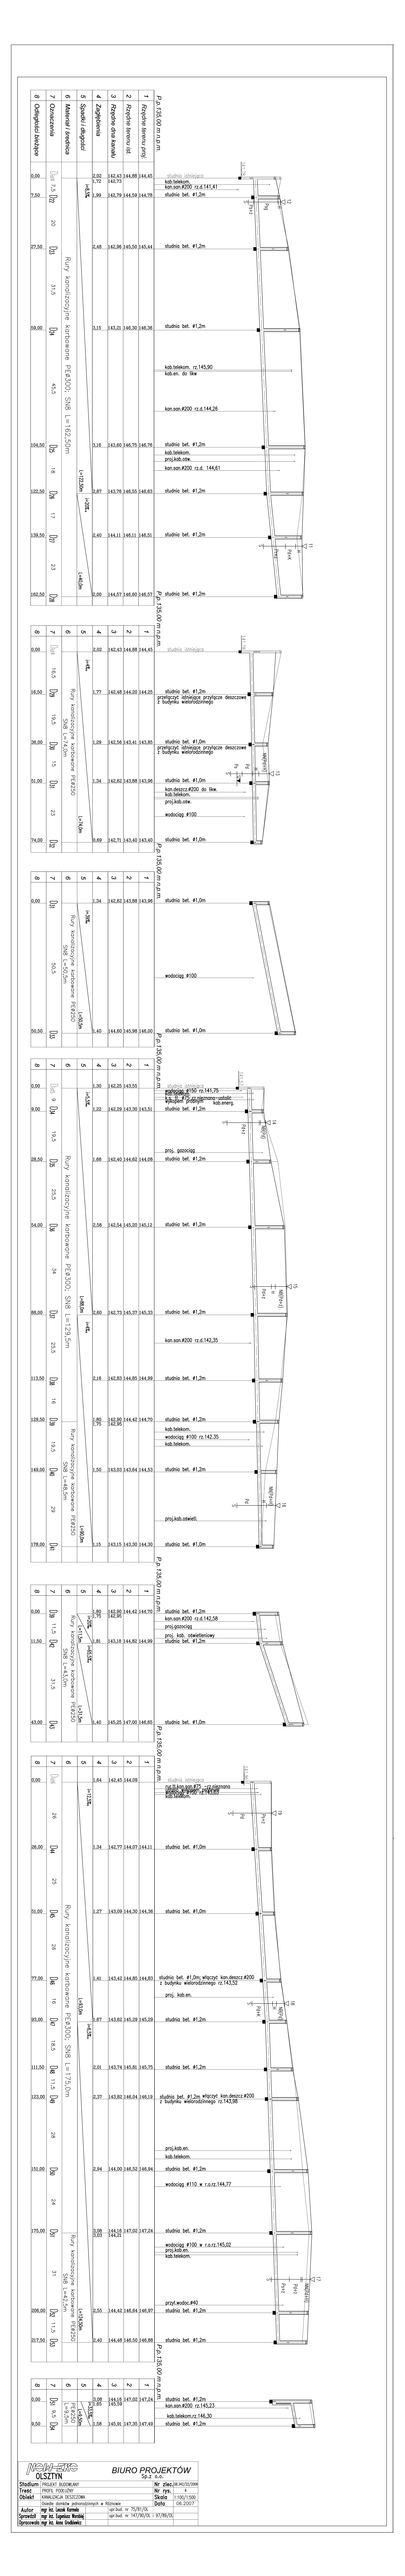
Rzędna terenu przy ul.
Rzędna dna kanału
Zagłębienia
Sposób ułożenia
Materiał i średnica
Oznaczenie
Całkowitej długości
studnia istniejąca
kan.teleko.
kan.san.Ø200 rz.d.143,41
studnia bet. Ø1,2m
kan.san.Ø200 rz.d.144,26
kan.teleko. rz.145,90
kan.sn. do ślep.
kan.san.Ø200 rz.d. 144,61
kan.san.Ø200 rz.d.144,96
kan.teleko.
proj.kab.ele.
włączenie Ø100
przyjęcie istniejące przyłącze deszczowe z budynku wielorodzinnego
kan.deszcz.Ø200 do ślep.
wodociąg Ø100
kan.san.Ø200 rz.141,25
kan.san.Ø200 rz.istniejąco-projekt
kan.energ.
kan.san.Ø200 rz.d.142,58
kan.san.Ø200 rz.d.142,35
kan.san.Ø200 rz.d.143,52
włączyć kan.deszcz.Ø200 z budynku wielorodzinnego rz.143,52
kan.san.Ø200 rz.d.143,23
kan.teleko.rz.146,30
Rury kanalizacyjne kamionkowe Ø300 SN8 L=1,62m
Rury kanalizacyjne kamionkowe Ø300 SN8 L=1,25m
Rury kanalizacyjne kamionkowe Ø300 SN8 L=1,50m
Rury kanalizacyjne kamionkowe Ø300 SN8 L=1,45m
Rury kanalizacyjne kamionkowe Ø300 SN8 L=1,62m
Rury kanalizacyjne kamionkowe Ø300 SN8 L=1,50m
Rury kanalizacyjne kamionkowe Ø300 SN8 L=1,25m
Rury kanalizacyjne kamionkowe Ø300 SN8 L=1,45m
Rury kanalizacyjne kamionkowe Ø300 SN8 L=1,62