


PROFIL PRZEZ OCZYSZCZALNIĘ ŚCIEKÓW



Zbiorniki należy dostarczyć z nadstawkami 1,0m
 Kominki wentylacyjne osadników wstępnych wyposażać
 we wkłady antyodorowe z węgla aktywowanego

- Elementy instalacji w technologii oczyszczalni na potrzeby osiągnięcia
 zmniejszonej wydajności oczyszczalni ścieków. Wykonać zgodnie
 z technologią i parametrami określonymi przez producenta urządzeń.

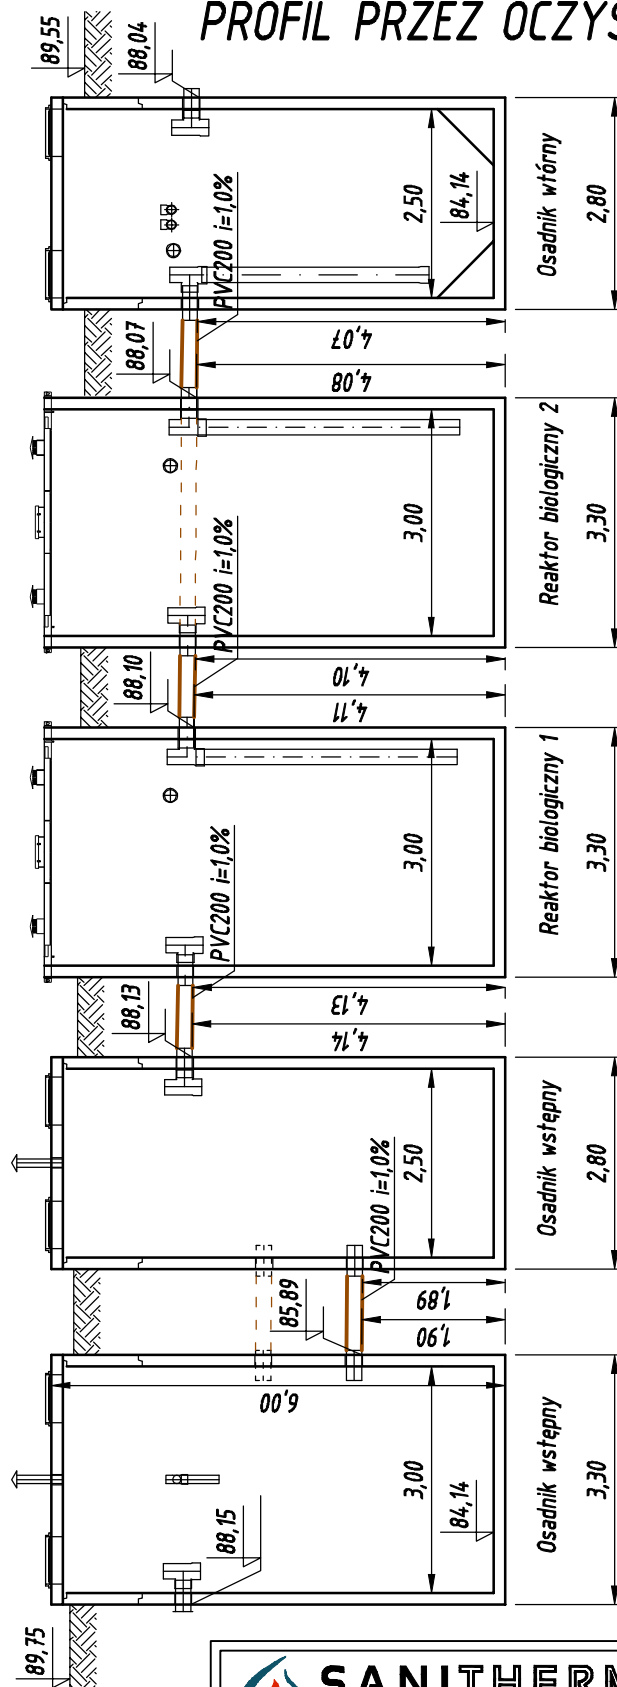

SANITHERM

PROJEKTOWANIE I USŁUGI INWESTYCYJNE

www.sanitherm.pl andrzej.banach@sanitherm.pl

Andrzej Banach
 ul. Wilczyńskiego 6/301
 10-686 Olsztyn
 tel. 501 652 423

Nr rys. **S3**
 Data **03.2017**

Obiekt: Oczyszczalnia ścieków wraz z siecią i przyłączami kanaliz. sanit.

Adres: dz. nr 1/63, 2/3, 2/5, 3/3, 3/4, 5/5, 11, 12/4, 13/1, 14;
 obr. 2, gm. Dywity

Przedmiot
 rysunku: PROFIL PRZEZ OCZYSZCZALNIĘ ŚCIEKÓW

Branża
 SANIT.

Skala
 1:100

Projektował: mgr inż. Andrzej Banach WAM/0117/POOS/08

Sprawdził: mgr inż. Mateusz Kreis WAM/0036/PWOS/16